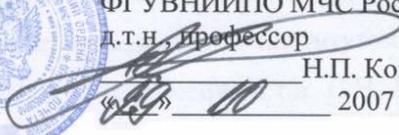




**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник  
ФГУВНИИПО МЧС России  
д.т.н., профессор

 Н.П. Копылов

2007 г.

**Проектирование, монтаж и эксплуатация  
пластиковых трубопроводов Акватерм Firestop  
в водозаполненных спринклерных установках пожаротушения**

**Технические условия**

Начальник НИЦ ПСТ  
к.т.н., с.н.с.



В.В. Пивоваров

Москва – 2007

Разработаны Федеральным Государственным учреждением «Всероссийский Ордена “Знак Почета” научно-исследовательский институт противопожарной обороны» (ФГУ ВНИИПО) МЧС России (д-р техн. наук С.Н. Копылов, канд. техн. наук В.А. Былинкин, канд. техн. наук Л.М. Мешман, Р.Ю. Губин, С.А. Кольцов, Е.Ю. Романова).

**Утверждены ФГУ ВНИИПО МЧС России 29.10.2007 г.**

**Согласовано “Управлением государственного пожарного надзора МЧС России” письмом № 19-2-33 от 10 января 2008 года.**

**Вводятся впервые**

©ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2008

Настоящие Технические условия не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы или распространены в качестве официального издания без разрешения ФГУ ВНИИПО МЧС России

## Содержание

Введение.....	4
1 Область применения Технических условий.....	6
2 Назначение пластиковых труб и фитингов Акватерм Firestop .....	7
3 Нормы проектирования трубопроводных систем, выполненных на базе пластиковых труб «Акватерм Firestop».....	8
4 Монтаж трубопроводов.....	16
5 Особенности эксплуатации водяных и пенных спринклерных водоза- полненных АУП, оснащенных трубами и фитингами Акватерм Firestop .....	18
5.1 Общие правила использования.....	18
5.2 Регламент технического обслуживания .....	19
6 Нормативные ссылки.....	20
Приложение А. Основные параметры труб и фитингов Акватерм Firestop.....	22
Приложение Б. Удельные гидравлические сопротивления трубо- проводов Акватерм Firestop в зависимости от рас- хода.....	27
Приложение В. Коэффициент гидравлического сопротивления фи- тингов Акватерм Firestop.....	34
Приложение Г. Химическая устойчивость труб Акватерм Firestop...	40
Приложение Д. Сертификационные испытания трубопроводов и фитингов Акватерм Firestop в России применитель- но к общественным, административным, жилым и производственным зданиям и помещениям.....	49
Приложение Е. Испытания труб и фитингов Акватерм Firestop на пожаростойкость, применительно к группе поме- щений 2.....	61

## Введение

Настоящие Технические условия разработаны на базе многоплановых испытаний пластиковых труб Акватерм Firestop на прочность и пожаростойкость, проведенных в условиях, приближенных к реальным, а также на основе опыта, накопленного при разработке технических условий по проектированию пластиковых трубопроводов Акватерм Firestop для спринклерных водозаполненных установок пожаротушения применительно к конкретным объектам различного функционального назначения и их эксплуатации.

Трубы, фитинги и запорные устройства Акватерм Firestop сертифицированы для применения в спринклерных водозаполненных установках пожаротушения в 11 странах мира: Австралии, Австрии, Великобритании, Германии, Исландии, Катаре, Польше, России, Украине, Хорватии, Швейцарии.

Применение труб и фитингов Акватерм Firestop в спринклерных водозаполненных установках пожаротушения обладает неоспоримыми преимуществами перед стальными трубопроводными системами по следующим эксплуатационным и потребительским качествам:

- коррозионная и химическая устойчивость, отсутствие ржавчины; отсутствие продуктов коррозии в трубопроводных системах;
- снижение трудоемкости, сроков, затрат на монтаж и эксплуатацию;
- идеальное соответствие жестким требованиям, предъявляемым к спринклерным установкам пожаротушения тонкораспыленной водой;
- повышение надежности установок пожаротушения.
- возможность скрытого монтажа трубопроводов и отсутствие требований эксплуатационного доступа;
- соединение труб и фитингов Акватерм Firestop производится методом сплавления (диффузионной сварки), что дает гомогенное соединение, не уступающее по прочности самим трубам;
- высокая прочность труб за счет трёхслойного строения трубы с усиленным средним слоем из стекловолокна;

- не требуются элементы для уплотнения в местах соединений;
- продолжительный срок службы с минимальными затратами на ремонт;
- незначительная шероховатость поверхности трубы и высокая абразивная устойчивость;
- хорошие тепло- и звукоизолирующие характеристики;
- высокая ударная вязкость;
- при монтаже трубопроводной системы не требуются дополнительные материалы, небезопасные с гигиенической точки зрения;
- многократное снижение нагрузки на конструкции перекрытий из-за низкой удельной плотности труб Акватерм Firestop по сравнению со сталью.

# 1 Область применения Технических условий

1.1 Настоящие Технические условия (далее по тексту - ТУ) распространяются на проектирование, монтаж и эксплуатацию пластиковых трубопроводов и фитингов Акватерм Firestop (далее по тексту - трубопроводы) в спринклерных водяных и пенных водозаполненных установках пожаротушения.

1.2 Требования настоящих ТУ являются дополнительными к действующим нормам и правилам. При наличии разночтений между требованиями ТУ и действующими нормами следует руководствоваться настоящими Техническими условиями.

1.3 Обоснованные частичные отступления от ТУ допускаются при условии согласования их в установленном порядке.

1.4 Включенные в текст настоящих ТУ требования, соответствующие требованиям действующих нормативным документам, приведены в целях сохранения общего контекста ТУ как целостного документа, а также для подтверждения преемственности ТУ концептуальным основам российских противопожарных норм.

1.5 При разработке настоящих ТУ использован отечественный опыт использования пластиковых труб и в частности наработки ФГУ ВНИИПО МЧС России по испытанию труб и фитингов Акватерм Firestop и проектированию на их основе распределительных сетей спринклерных водозаполненных установок пожаротушения.

## **2 Назначение пластиковых труб и фитингов Акватерм Firestop**

2.1 Трубы и фитинги Акватерм Firestop предназначены для использования в водяных и пенных спринклерных водозаполненных установках пожаротушения, проложенных как открытым способом, в штробах, за подвесным потолком, так и замоноличенными в бетоне.

2.2 Использование во внутреннем противопожарном водопроводе (ВПВ) и автоматических установках пожаротушения (АУП) пластиковых труб регламентируется соответственно СНиП 2.04.01-85\* и НПБ 88-2001\*, при этом СНиП 2.04.01-85\* допускает их применение в многофункциональном (совмещенном) внутреннем противопожарном и хозяйственном водопроводе, но запрещает – в специализированном (внутреннем противопожарном).

2.3 Трубы и фитинги могут применяться в помещениях групп 1 и 2 категории В по пожарной опасности, если пожарная нагрузка не превышает 1400 МДж/м<sup>2</sup> (НПБ 88-2001\*, Приложение 1).

### **3 Нормы проектирования трубопроводных систем, выполненных на базе пластиковых труб «Акватерм Firestop»**

3.1 При проектировании трубопроводной сети АУП, выполненной из пластиковых труб Акватерм Firestop, должны учитываться кроме требований настоящих ТУ основные положения НПБ 88-2001\*, ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.3.046-91, ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 50680-94, ГОСТ Р 50800-95, ГОСТ Р 51043-2002, СНиП 2.04.01-85\*, СНиП 21-01-97\*, СНиП 31-01-2003, СНиП 31-05-2003, СП 40-102-2000, ПУЭ-99, а также нормативных документов, относящихся непосредственно к объекту защиты.

3.2 Требования настоящих Технических условий являются дополнительными по отношению к действующим стандартам, нормам и правилам. Если иное не оговорено в тексте настоящих Технических условий, то должны выполняться требования действующих нормативных документов. При наличии разночтений между требованиями настоящих Технических условий и действующими нормативными документами следует руководствоваться настоящими Техническими условиями.

3.3 В технологической части проекта АУП необходимо тщательно проработать конфигурацию питающих и распределительных трубопроводов с учетом следующих обстоятельств: трубопроводы запрещается располагать в местах, где они могут быть подвергнуты опасному воздействию ультрафиолетового излучения, прямых солнечных лучей, а также механическому, химическому или иному повреждению.

3.4 Диапазон температур в помещениях, в которых смонтированы системы трубопроводов, должен быть в пределах от 5 до 50 °С.

3.5 Гидравлический расчет распределительных трубопроводов должен производиться по НПБ 88-2001\*, основным положениям, изложенным в разделе 6 настоящих ТУ, и технической документации на выбранные типы орошителей или распылителей; гидравлические расчеты трубопроводов, если это не оговорено в техническом задании на проектирование, выполняются из

расчета температуры воды 20 °С.

3.6 Необходимые справочные данные по техническим характеристикам и гидравлическим сопротивлениям трубопроводов приведены в Приложениях А – В настоящих ТУ.

3.7 На сети распределительных трубопроводов, выполненных на трубах Акватерм Firestop, могут использоваться как спринклерные оросители, так и спринклерные распылители.

3.8 Расстановку оросителей и распылителей на трубопроводной сети предпочтительно осуществлять в шахматном порядке.

3.9 На распределительных трубопроводах в пределах защищаемого помещения должны монтироваться однотипные оросители или распылители.

3.10 Тепловой замок спринклерных оросителей и распылителей должен быть выполнен только с разрывным термочувствительным элементом на базе термочувствительной колбы диаметром не более 5 мм, если помещение относится к категории В3 или В4 по пожарной опасности и пожарная нагрузка составляет не более 181 МДж/м<sup>2</sup>, и не более 3 мм, если помещение относится к категории В1 или В2 по пожарной опасности и пожарная нагрузка составляет от 181 до 1400 МДж/м<sup>2</sup>.

3.11 Номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей и распылителей должна быть не более 68 °С при пожарной нагрузке до 181 МДж/м<sup>2</sup> включительно и не более 57 °С при пожарной нагрузке более 181 МДж/м<sup>2</sup>.

3.12 Рабочая температура окружающей среды для оросителей с температурой срабатывания 57 °С не должна превышать 38 °С, для оросителей с температурой срабатывания 68 °С не должна превышать 50 °С.

3.13 Расстояние между спринклерными оросителями при открытом монтажном положении трубопроводов не должно превышать 3 м, если помещение относится к категории В1 или В2 по пожарной опасности и пожарная нагрузка более 180 МДж/м<sup>2</sup>. Допускается увеличивать расстояние до 4 м, если помещение относится к категории В3 или В4, а пожарная нагрузка со-

ставляет менее 180 МДж/м<sup>2</sup>.

3.14 Расстояние по высоте от открыто уложенного трубопровода до пожарной нагрузки должно быть не менее 2 м для группы помещений 1 и не менее 3 м для группы помещений 2 (группы помещений по НПБ 88-2001\*, Приложение 1).

3.15 Настенные оросители должны устанавливаться между собой на расстоянии не более 2,5 м.

3.16 Спринклерные оросители или распылители вертикального монтажного положения можно устанавливать розетками как вверх, так и вниз.

3.17 Расстояние от розетки спринклерного оросителя или распылителя с вертикальной осью расположения до плоскости перекрытия (покрытия) должно быть в пределах от 0,08 до 0,25 м.

3.18 Расстояния от розетки спринклерного настенного оросителя или распылителя, до плоскости перекрытия (покрытия) должно быть в пределах от 0,07 до 0,15 м, а до стены – на расстоянии не более 0,1 м.

3.19 В зданиях с балочными перекрытиями (покрытиями) класса пожарной опасности К0 и К1 с выступающими частями высотой более 0,32 м, а в остальных случаях – более 0,2 м, спринклерные оросители следует устанавливать между балками, ребрами плит и другими выступающими элементами перекрытия (покрытия) с учетом обеспечения равномерности орошения пола.

3.20 В зданиях с односкатными и двухскатными покрытиями, имеющими уклон более 1/3, расстояние по горизонтали от спринклерных оросителей до конька покрытия должно быть не более 1,5 м – при покрытиях с классом пожарной опасности К0 и не более 0,8 м – в остальных случаях.

3.21 Подвесной потолок, за которым прокладываются пластиковые трубы, должен быть выполнен из негорючего материала НГ или слабогорючего группы Г1 и трудновоспламеняемого группы В1 (по СНиП 21-01-97\* и НПБ 244-97).

3.22 При прокладке пластиковых труб за подвесным потолком с об-

щей пожарной нагрузкой проводной и кабельной продукции до 1,5 л/м, расстояние между трубами и электрическими проводами и кабелями (в проекции на горизонтальную плоскость) должно быть не менее 1 м; при пожарной нагрузке до 7 л/с – не менее 3 м.

3.23 При прокладке пластиковых труб за подвесным потолком с общей пожарной нагрузкой проводной и кабельной продукции 7 л/м и более, необходимо обеспечить защиту этого пространства спринклерными оросителями или распылителями. При этом термочувствительная колба должна быть диаметром не более 3 мм.

3.24 Расстояние между спринклерными оросителями или распылителями при открытой прокладке трубопроводов над подвесным потолком, при наличии в пространстве над подвесным потолком пожарной нагрузки проводной и кабельной продукции 7 л/м и более, зависит от высоты надпотолочного пространства и должно быть определено с учетом карт орошения.

3.25 Трубопроводы в зданиях следует прокладывать на опорах, подвесках, кронштейнах или хомутах, рекомендованных /3.1/.

3.26 Для трубопроводов следует применять подвижные опоры, подвески, кронштейны или хомуты, допускающие перемещение труб в осевом направлении, и жесткие опоры, подвески, кронштейны или хомуты, не допускающие таких перемещений.

3.27 Около каждого оросителя или распылителя должна быть установлена на расстоянии (5–10) см жесткая неподвижная опора, подвеска, кронштейн или хомут, предназначенные для обеспечения неподвижной ориентации оросителя или распылителя, независимо от возможной деформации трубопровода при пожаре.

3.28 Расстояние между опорами при горизонтальной прокладке трубопроводов должно соответствовать таблице 3.1.

Расстояние между опорами

Номинальный диаметр трубы DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	90
Наружный диаметр трубы, мм	20	25	32	40	50	63	75	90	110	125
Расстояние между опорами, мм, не более для групп помещений по НПБ 88-2001*: - группа 1; - группа 2	1200 -	1400 -	1600 110	1800 1600	2050 2050	2300 2300	2450 2450	2600 2600	2900 2900	3200 3200

3.29 При совместной прокладке нескольких трубопроводов различного диаметра расстояние между креплениями должно быть принято по наименьшему диаметру.

3.30 Длина незакрепленных горизонтальных трубопроводов в местах поворотов и присоединения их к приборам, оборудованию, фланцевым соединениям не должна превышать 500 мм.

3.31 При проектировании вертикальных трубопроводов опоры устанавливаются не более, чем через 1000 мм для труб диаметром DN 20, и не более, чем через 1500 мм – для труб большего диаметра.

3.32 Вертикальные питающие трубопроводы (стояки) должны прокладываться в коробах, каналах, штробах или в помещениях, в которых отсутствует пожарная нагрузка. Огнестойкость (EI) коробов, каналов или штробов должна быть не ниже нормативной продолжительности подачи воды АУП по НПБ 88-2001\*. Если пожарная нагрузка находится на расстоянии более 3 м от трубопровода (в проекции по горизонтали) или в случае пожара предусматривается орошение трубопроводов оросителями или распылителями спринклерных и дренчерных АУП, то огнестойкость может быть снижена вдвое.

3.33 Трубопроводы не должны прокладываться в пространствах стоя-

ков или коробов с пожарной нагрузкой без дополнительной защиты их посредством орошения с помощью дополнительных спринклерных оросителей или распылителей.

3.34 Расстояние между трубопроводом и стенами строительных конструкций должно составлять не менее 2 см.

3.35 При расстановке опор следует учитывать, что перемещение трубы в плоскости, перпендикулярной оси трубы, ограничивается расстоянием до поверхности стены.

3.36 При прокладке трубопроводов вблизи труб отопления или горячего водоснабжения они должны прокладываться ниже их с расстоянием в свету между ними не менее 100 мм.

3.37 Запорные устройства диаметром DN 40 и более, выполненные из металла и монтируемые на трубопроводах, должны иметь неподвижное крепление к строительным конструкциям для того, чтобы усилия, возникающие при функционировании этой арматуры, не передавались на трубы.

3.38 Проектирование внутреннего противопожарного водопровода, совмещенного с водозаполненной спринклерной АУП, должно осуществляться по СНиП 2.04.01-85\*, а устройств первичного пожаротушения - по специальным техническим условиям.

*Примечание – устройство первичного пожаротушения: Пожарный кран с диаметром пожарного рукава 19 мм и номинальным расходом (0,5 – 1,5) л/с.*

3.39 Пожарные краны или устройства первичного пожаротушения допускается устанавливать в помещениях категории В по пожарной опасности на питающих трубопроводах DN 65 и более спринклерных водозаполненных установок.

3.40 Допускается установка пожарных кранов на подводящем трубопроводе DN 65 и более, при этом они должны быть оснащены устройством автоматического пуска пожарных насосов (например, сигнализатором потока жидкости или датчиком положения запорного органа клапана пожарного крана).

3.41 Трубопроводы, подводящие воду к пожарным кранам, должны находиться в зоне действия спринклерной установки пожаротушения или замоноличены в бетон.

3.42 Тупиковые и кольцевые питающие трубопроводы должны быть оборудованы промывочными заглушками или кранами с диаметром не менее DN 50; в тупиковых трубопроводах кран или заглушка устанавливаются в конце участка, в кольцевых – в месте, наиболее удаленном от узла управления.

3.43 Если трубопроводы имеют изгибы (обходы потолочных балок и т.д.), то для этих участков должны быть предусмотрены отдельные устройства для спуска воды.

3.44 Присоединение производственного, санитарно-технического оборудования к питающим трубопроводам установок пожаротушения не допускается.

3.45 Проходы трубопроводов через ограждающие конструкции должны быть выполнены уплотненными в тех случаях, когда по условиям эксплуатации смежные помещения не должны сообщаться друг с другом.

3.46 Уплотнения должны быть выполнены в соответствии с требованиями СНиП 3.05.05-84 негоряемыми материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждающих конструкций, например, из материала Rockwool-Contil фирмы Rockwool.

3.47 При проходе труб через стены и перегородки должно быть обеспечено свободное продольное перемещение трубы с помощью огнезадерживающих гильз, огнестойкость которых должна быть не ниже огнестойкости пересекаемой строительной конструкции.

3.48 Уплотненные проходы одиночных труб должны быть выполнены посредством патрубков или сальников, устанавливаемых со стороны помещения, среда которого не должна проникать в смежное помещение.

3.49 Гильзы должны изготавливаться из негорючих неметаллических материалов, концы которых должны выступать на (20-50) мм из пересекае-

мой поверхности, а над поверхностью пола возвышаться не менее чем на 20 мм. Расположение стыков труб в гильзах не допускается. Зазор между трубопроводом и стенкой гильзы должен быть в пределах (10-20) мм и тщательно уплотнен негорючим материалом.

3.50 Необходимо предусмотреть компенсацию деформаций (удлинений) трубопроводов при изменении температуры окружающей среды.

3.51 Компенсация удлинения трубопроводов в случае изменения температуры окружающей среды должна осуществляться благодаря правильному сочетанию подвижных и неподвижных опор, подвесок, кронштейнов или хомутов, наличию температурных компенсаторов, предусмотренных в СП 40-102-2000 и в /3.1-3.2/. Неподвижные крепления труб должны направлять удлинение в сторону компенсаторов.

3.52 Трубопроводы должны прокладываться без перекосов и с уклоном в сторону узлов управления АУП для спуска воды из питающих и распределительных трубопроводов. Уклон принимается равным:

- 0,01 – для труб с диаметром менее DN 32;
- 0,005 – для труб с диаметром DN 32 и более.

3.53 Прокладку труб в бетоне следует проектировать в соответствии с указаниями, приведенными в /3.1/.

## **Библиография**

3.1 Трубопроводная система фузиотерм<sup>®</sup> для систем водоснабжения и отопления. Проспект фирмы Aquaterm GmbH, 2005. 130 с.

3.2 Спринклерные трубопроводы для систем пожаротушения из фузиолена<sup>®</sup> PP-R(80)FS. Проспект фирмы Aquaterm GmbH, 2006. 50 с.

## **4 Монтаж трубопроводов**

4.1 При монтаже должны соблюдаться все предписания настоящих ТУ; особо строго необходимо выдерживать время охлаждения после сварки, прежде чем подвергать трубопроводную систему воздействию давлением.

4.2 Монтаж должен производиться только обученным персоналом и осуществляться согласно требований, изложенных в /4.1-4.2/.

4.3 При сборке фланцевых соединений трубопроводов с арматурой запрещается устранение перекоса фланцев путем неравномерного натягивания болтов и устранение зазоров между фланцами при помощи клиновых прокладок и шайб.

4.4 После окончания монтажа, трубопроводы должны быть подвергнуты наружному осмотру и испытаниям в соответствии с требованиями СНиП 3.05.05-84 и /4.1-4.2/.

4.5 Работы по монтажу трубопроводных систем Акватерм Firestop должны выполняться с соблюдением требований безопасности, установленных в /4.1-4.2/.

4.6 Не допускается подвешивать на трубопроводы какие-либо технические средства.

4.7 Пример монтажа трубопроводов спринклерных водозаполненных АУП приведен на рисунке 4.1.



Рисунок 4.1 – Пример монтажа трубопроводов

## Библиография

4.1 Трубопроводная система фузиотерм<sup>®</sup> для систем водоснабжения и отопления. Проспект фирмы Aquaterm GmbH, 2005. 130 с.

4.2 Спринклерные трубопроводы для систем пожаротушения из фузиолена<sup>®</sup> PP-R(80)FS. Проспект фирмы Aquaterm GmbH, 2006. 50 с.

## **5 Особенности эксплуатации водяных и пенных спринклерных водозаполненных АУП, оснащенных трубами и фитингами Акватерм Firestop**

### **5.1 Общие правила использования**

Необходимо соблюдать следующие правила при применении труб и фитингов Акватерм Firestop /5.1 – 5.2/:

5.1.1 Трубопроводы и фитинги предназначены для применения исключительно в спринклерной водозаполненной АУП.

5.1.2 Трубопроводы имеют красный цвет с продольными зелеными полосками, а фитинги – красный цвет. В помещениях, к которым предъявляются особые требования к интерьеру, допускается производить окраску трубопроводов негорючей или трудногорючей краской.

5.1.3 Должны использоваться спринклерные оросители или распылители и другие технические средства АУП, имеющие сертификаты соответствия и пожарной безопасности.

5.1.4 Трубопроводы и фитинги не допускается прокладывать вне пределов помещения.

5.1.5 Трубопроводы спринклерной АУП не должны использоваться для подвески или крепления какого-либо оборудования, не относящиеся к АУП; присоединение к трубопроводам АУП производственного оборудования и санитарных приборов не допустимо.

5.1.6 Нельзя использовать пожарные краны, установленные на спринклерной сети, для других целей, кроме тушения пожаров.

5.1.7 Трубопроводы не предназначены для трубопроводной сети питьевой воды.

5.1.8 Работы по техническому обслуживанию трубопроводов должны выполняться с соблюдением требований безопасности, установленных в /5.1-5.2/.

5.1.9 Инструмент и приспособления, используемые в процессе эксплуатации, должны удовлетворять требованиям ГОСТ 26.887-86, ГОСТ 27.321-87 и ГОСТ 27.372-87.

5.1.10 В процессе эксплуатации необходимо исключить прямое воздействие на трубопроводы солнечного и УФ излучения.

## **5.2 Регламент технического обслуживания**

В регламент технического обслуживания входят следующие работы:

– Произвести внешний осмотр на предмет выявления возникших повреждений элементов трубопроводов (не реже 1 раза в неделю). Поврежденные места необходимо вырезать и сварить вкладыши или применить штопщик отверстий.

– Проверить состояние креплений трубопроводов – ежеквартально.

– Провести гидравлические испытания труб и фитингов для установления прочности спринклерной сети – один раз в три года.

– Промыть трубопроводы от отложений и инородных тел со сменой пришедших в негодность трубопроводов и фитингов – не реже одного раза в пять лет.

## **Библиография**

5.1 Трубопроводная система фузиолена<sup>®</sup> для систем водоснабжения и отопления. Проспект фирмы Aquaterm GmbH, 2005. 130 с.

5.2 Спринклерные трубопроводы для систем пожаротушения из фузиолена<sup>®</sup> PP-R(80)FS. Проспект фирмы Aquaterm GmbH, 2006. 50 с.

## **6 Нормативные ссылки**

В настоящих ТУ использованы ссылки на следующие документы:

НПБ 88-2001\* Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования

НПБ 244-97 Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной опасности

ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.3.046-91 Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования

ГОСТ 18599-2001 Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия

ГОСТ 26.887-86 Площадки и лестницы для строительного-монтажных работ. Общие технические условия

ГОСТ 27.321-87 Леса стоячные, приставные для строительного-монтажных работ. Технические условия

ГОСТ 27.372-87 Люльки для строительного-монтажных работ. Технические условия

ГОСТ Р 50680-94 Установки водяного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ Р 50800-95 Установки пенного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ Р 51043-2002 Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Оросители. Общие технические требования. Методы испытаний

СНиП 2.04.01-85\* Внутренний водопровод и канализация зданий

СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы

СНиП 21-01-97\* Пожарная безопасность зданий и сооружений

СНиП 31-01-2003 Общественные здания и сооружения

СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения

СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов

ПУЭ-99 Правила устройства электроустановок

Исполнители:

Начальник отдела, д.т.н.

С.Н. Копылов

Зам. начальника отдела, к.т.н.

В.А. Былинкин

Ведущий научный сотрудник, к.т.н.

Л.М. Мешман

Старший научный сотрудник

Р.Ю. Губин

Научный сотрудник

С.А. Кольцов

Инженер

Е.Ю. Романова

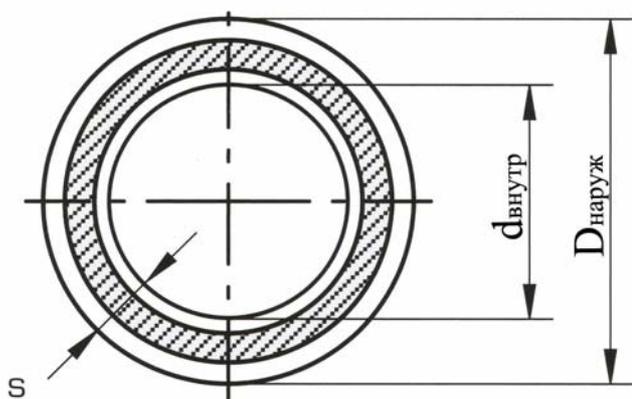
## ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

### Основные параметры труб и фитингов Акватерм Firestop

#### ПА1 Общий вид труб и фитингов Акватерм Firestop

Общий вид труб приведен на рисунке ПА1, а фитингов на рисунке ПА2 /ПА1/.



$D_{\text{наруж}}$  – наружный диаметр труб;  
 $d_{\text{внутр}}$  – внутренний диаметр труб;  
 $S$  – толщина стенки трубы

Рисунок ПА1 – Общий вид труб



Рисунок ПА2 – Общий вид фитингов

### ПА2 Массогабаритные характеристики труб

Массогабаритные характеристики труб приведены в таблице ПА2.

Таблица ПА2

#### Массогабаритные характеристики труб «Акватерм Firestop»

Арт. №	Размер (наружный диаметр x толщина стенки), мм	Номинальный диаметр, DN, мм	Удельная масса трубы, кг/м	Удельный объем воды в трубе, л/м
4170708	20 x 2,8	10	0,152	0,163
4170710	25 x 3,5	15	0,236	0,254
4170712	32 x 4,4	20	0,379	0,423
4170714	40 x 5,5	25	0,590	0,661
4170716	50 x 6,9	32	0,919	1,029
4170718	63 x 8,6	40	1,444	1,647
4170720	75 x 10,3	50	2,054	2,324
4170722	90 x 12,3	65	2,943	3,359
4170724	110 x 15,1	80	4,403	5,001
4170726	125 x 17,1	90	5,669	6,475

*Примечание – Диаметр пластиковых труб указывается по наружному диаметру*

### ПА3 Основные технические показатели труб и фитингов

Основные технические показатели трубопроводов приведены в таблице ПА3.

Таблица ПА3


Технические показатели трубопроводов

Наименование показателя	Значение показателя
Тип труб	Aquatherm Firestop SDR 7,4 / B1
Материал труб и фитингов	Акватерм Firestop – фузиолен <sup>®</sup> PP-R (80) FS (трудногораемый)
Тип фитингов	см. Приложение В
Максимальное рабочее давление, МПа	2
Диапазон рабочих температур, °С	от минус 20 до +60
Номинальный диаметр (по наружному диаметру), мм	20, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160
Внешний вид	гладкие наружные и внутренние поверхности; пузыри, трещины, раковины и посторонние включения не допускаются
Цвет окраски	красный цвет с 4 продольными зелёными полосками
Допустимая скорость движения воды в трубопроводе, м/с	12 (для труб DN 160–7)
Удельное гидравлическое сопротивление трубопроводов (потери давления по длине трубы)	см. Приложение Б
Коэффициент гидравлических потерь фитингов	см. Приложение В
Химическая устойчивость к агрессивной окружающей среде (в нормальных условиях)	см. Приложение Г
Средний коэффициент линейного теплового расширения, мм/м·К	0,035
Срок службы, лет	см. таблицу ПА4
Форма поставки	трубы длиной 4 и 6 м

## Сроки службы трубопроводов

Температура окружающей среды и/или рабочего тела, °С	Срок службы, лет	Избыточное рабочее давление P, МПа
20	50	2,45
30	50	2,07
40	50	1,75
50	50	1,47
60	50	1,21

Сравнительная оценка удельного гидравлического сопротивления стальных трубопроводов и трубопроводов Акватерм Firestop приведена на рисунке ПА3. Как следует из приведенных данных при аналогичных внутренних диаметрах удельное гидравлическое сопротивление труб Акватерм Firestop практически в (2 - 3) раза меньше стальных труб.

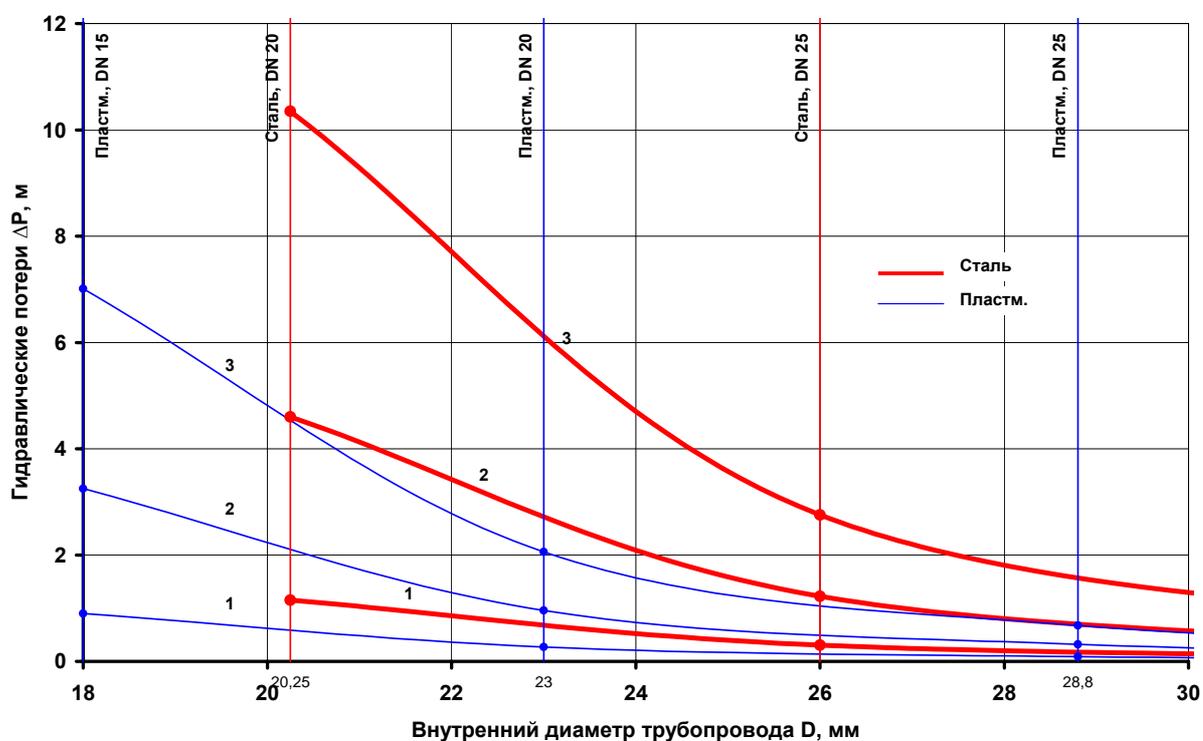

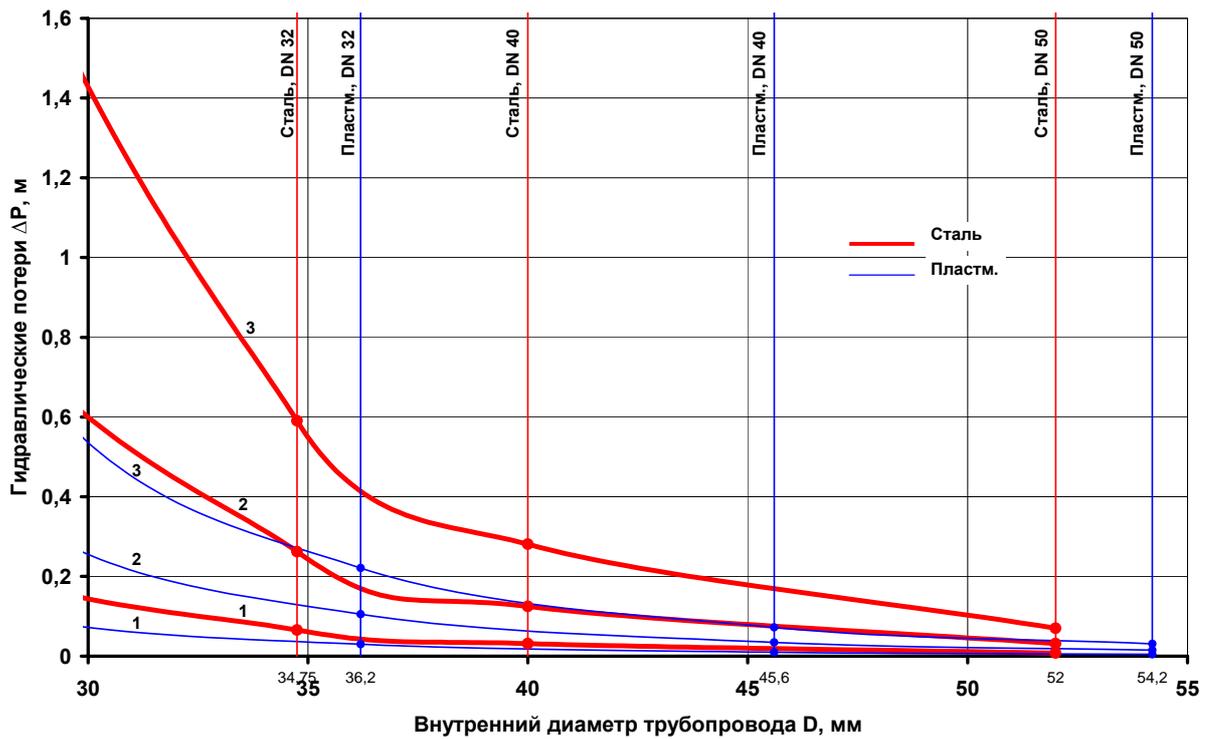


Рисунок ПА3 – Сравнительная оценка удельного гидравлического сопротивления стальных трубопроводов и пластиковых трубопроводов Акватерм Firestop (цифра у графика означает расход, выраженный в «л/с»)

## Библиография

ПА1 Спринклерные трубопроводы для систем пожаротушения из флуоропласта® PP-R(80)FS. Проспект фирмы Aquaterm GmbH, 2006. 50 с.

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

**Удельные гидравлические сопротивления трубопроводов Акватерм Firestop в зависимости от расхода  
(температура 20 °С, шероховатость 0,0070 мм, кинетическая вязкость  $1,004 \cdot 10^{-6}$  м<sup>2</sup>/с) /ПБ1/**

Расход, л/с	R, V*	Наружный диаметр, мм										
		20	25	32	40	50	63	75	90	110	125	160
0,01	R	0,09	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V	0,06	0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,02	R	0,27	0,10	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V	0,12	0,08	0,05	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
0,03	R	0,54	0,19	0,06	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V	0,18	0,12	0,07	0,05	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
0,04	R	0,88	0,31	0,09	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V	0,25	0,16	0,09	0,06	0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00
0,05	R	1,28	0,45	0,14	0,05	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V	0,31	0,20	0,12	0,08	0,05	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00
0,06	R	1,76	0,61	0,18	0,06	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V	0,37	0,24	0,14	0,09	0,06	0,04	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01
0,07	R	2,29	0,80	0,24	0,08	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V	0,43	0,28	0,17	0,11	0,07	0,04	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01
0,08	R	2,89	1,00	0,30	0,11	0,04	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	V	0,49	0,31	0,19	0,12	0,08	0,05	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01
0,09	R	3,55	1,23	0,37	0,13	0,05	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	V	0,55	0,35	0,21	0,14	0,09	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01	0,01

0,10	R	4,27	1,48	0,44	0,15	0,05	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	V	0,61	0,39	0,24	0,15	0,10	0,06	0,04	0,03	0,02	0,02	0,01
0,12	R	5,87	2,03	0,61	0,21	0,07	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	V	0,74	0,47	0,28	0,18	0,12	0,07	0,05	0,04	0,02	0,02	0,01
0,16	R	9,74	3,35	1,00	0,35	0,12	0,04	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
	V	0,98	0,63	0,38	0,24	0,16	0,10	0,07	0,05	0,03	0,02	0,02
0,18	R	12,00	4,12	1,23	0,43	0,15	0,05	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
	V	1,11	0,71	0,43	0,27	0,17	0,11	0,08	0,05	0,04	0,03	0,02
0,20	R	14,47	4,96	1,48	0,51	0,18	0,06	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00
	V	1,23	0,79	0,47	0,30	0,19	0,12	0,09	0,06	0,04	0,03	0,02
0,30	R	29,85	10,17	3,01	1,04	0,36	0,12	0,05	0,02	0,01	0,00	0,00
	V	1,84	1,18	0,71	0,45	0,29	0,18	0,13	0,09	0,06	0,05	0,03
0,40	R	50,15	17,00	5,01	1,72	0,60	0,19	0,09	0,04	0,01	0,01	0,00
	V	2,46	1,57	0,95	0,61	0,39	0,24	0,17	0,12	0,08	0,06	0,04
0,50	R	75,21	25,40	7,45	2,55	0,88	0,29	0,13	0,05	0,02	0,01	0,00
	V	3,07	1,96	1,18	0,76	0,49	0,30	0,22	0,15	0,10	0,08	0,05
0,60	R	104,94	35,31	10,33	3,53	1,22	0,40	0,17	0,07	0,03	0,02	0,00
	V	3,68	2,36	1,42	0,91	0,58	0,36	0,26	0,18	0,12	0,09	0,06
0,70	R	139,27	46,72	13,62	4,64	1,60	0,52	0,23	0,10	0,04	0,02	0,01
	V	4,30	2,75	1,66	1,06	0,68	0,42	0,30	0,21	0,14	0,11	0,07
0,80	R	178,15	59,60	17,33	5,90	2,03	0,66	0,29	0,12	0,05	0,03	0,01
	V	4,91	3,14	1,89	1,21	0,78	0,49	0,34	0,24	0,16	0,12	0,08
0,90	R	221,55	73,92	21,45	7,28	2,50	0,81	0,36	0,15	0,06	0,03	0,01
	V	5,53	3,54	2,13	1,36	0,87	0,55	0,39	0,27	0,18	0,14	0,08
1,00	R	269,43	89,69	25,97	8,80	3,02	0,98	0,43	0,18	0,07	0,04	0,01
	V	6,14	3,93	2,37	1,51	0,97	0,61	0,43	0,30	0,20	0,15	0,09
1,20	R	378,58	125,51	36,19	12,23	4,19	1,35	0,59	0,25	0,09	0,05	0,02
	V	7,37	4,72	2,84	1,82	1,17	0,73	0,52	0,36	0,24	0,19	0,11
1,40	R	505,47	166,98	47,97	16,17	5,52	1,78	0,78	0,32	0,12	0,07	0,02
	V	8,60	5,50	3,31	2,12	1,36	0,85	0,60	0,42	0,28	0,22	0,13
1,60	R	650,00	214,05	61,29	20,61	7,03	2,26	0,99	0,41	0,16	0,09	0,03
	V	9,82	6,29	3,78	2,42	1,55	0,97	0,69	0,48	0,32	0,25	0,15

1,80	R	812,11	266,69	76,14	25,55	8,69	2,79	1,22	0,50	0,19	0,10	0,03
	V	11,05	7,07	4,26	2,73	1,75	1,09	0,77	0,54	0,36	0,28	0,17
2,00	R	991,17	324,88	92,51	30,97	10,52	3,37	1,47	0,61	0,23	0,13	0,04
	V	12,28	7,86	4,73	3,03	1,94	1,21	0,86	0,60	0,40	0,31	0,19
2,20	R	1188,92	388,58	110,38	36,89	12,51	4,00	1,75	0,72	0,28	0,15	0,05
	V	13,51	8,65	5,20	3,33	2,14	1,34	0,95	0,65	0,44	0,34	0,21
2,40	R	1403,55	457,79	129,75	43,28	14,66	4,68	2,04	0,84	0,32	0,17	0,05
	V	14,74	9,43	5,68	3,63	2,33	1,46	1,03	0,71	0,48	0,37	0,23
2,60	R	1635,62	532,49	150,61	50,15	16,96	5,41	2,36	0,97	0,37	0,20	0,06
	V	15,96	10,22	6,15	3,94	2,53	1,58	1,12	0,77	0,52	0,40	0,25
2,80	R	1885,14	612,68	172,95	57,51	19,42	6,19	2,69	1,11	0,43	0,23	0,07
	V	17,19	11,00	6,62	4,24	2,72	1,70	1,20	0,83	0,56	0,43	0,26
3,00	R	2152,07	698,33	196,77	65,33	22,04	7,02	3,05	1,25	0,48	0,26	0,08
	V	18,42	11,79	7,10	4,54	2,91	1,82	1,29	0,89	0,60	0,46	0,28
3,20	R	2436,42	789,45	222,07	73,63	24,81	7,89	3,43	1,41	0,54	0,29	0,09
	V	19,65	12,58	7,57	4,84	3,11	1,94	1,38	0,95	0,64	0,49	0,30
3,40	R	2738,16	886,03	248,84	82,39	27,73	8,81	3,82	1,57	0,60	0,32	0,10
	V	20,88	13,36	8,04	5,15	3,30	2,06	1,46	1,01	0,68	0,53	0,32
3,60	R	3057,330	988,06	277,08	91,63	30,80	9,78	4,24	1,74	0,67	0,36	0,11
	V	22,10	14,15	8,52	5,45	3,50	2,19	1,55	1,07	0,72	0,56	0,34
3,80	R	3393,82	1095,53	306,79	101,33	34,02	10,79	4,68	1,92	0,74	0,40	0,12
	V	23,33	14,93	8,99	5,75	3,69	2,31	1,63	1,13	0,76	0,59	0,36
4,00	R	3747,73	1208,45	337,96	111,50	37,40	11,85	5,13	2,11	0,81	0,43	0,13
	V	24,56	15,72	9,46	6,06	3,89	2,43	1,72	1,19	0,80	0,62	0,38
4,20	R	4119,01	1326,81	370,59	122,13	40,93	12,59	5,61	2,30	0,88	0,47	0,14
	V	25,79	16,50	9,94	6,36	4,08	2,55	1,81	1,25	0,84	0,65	0,40
4,40	R	4507,66	1450,61	404,68	133,23	44,60	14,10	6,11	2,50	0,96	0,51	0,16
	V	27,02	17,29	10,41	6,66	4,28	2,67	1,89	1,31	0,88	0,68	0,41
4,60	R	4913,68	1579,84	440,23	144,79	48,43	15,30	6,62	2,71	1,04	0,56	0,17
	V	28,25	18,08	10,88	6,96	4,47	2,79	1,98	1,37	0,92	0,71	0,43
4,80	R	5337,07	1714,51	477,24	156,81	52,40	16,54	7,15	2,93	1,12	0,60	0,18
	V	29,47	18,68	11,35	7,27	4,66	2,91	2,07	1,43	0,96	0,74	0,45

5,00	R	5777,81	1854,60	515,71	169,29	56,53	17,83	7,71	3,15	1,21	0,65	0,20
	V	30,70	19,65	11,83	7,57	4,86	3,03	2,51	1,49	1,00	0,77	0,47
5,20	R	6235,92	2000,12	555,63	182,23	60,80	19,16	8,28	3,39	1,29	0,69	0,21
	V	31,93	20,43	12,30	7,87	5,05	3,16	2,24	1,55	1,04	0,80	0,49
5,40	R	6711,39	2151,07	597,00	195,64	65,22	20,54	8,87	3,63	1,39	0,74	0,23
	V	33,16	21,22	12,77	8,18	5,25	3,28	2,32	1,61	1,08	0,83	0,51
5,60	R	7204,31	2307,44	639,83	209,50	69,78	21,96	9,48	3,87	1,48	0,79	0,24
	V	34,39	22,01	13,25	8,48	5,44	3,40	2,41	1,67	1,12	0,86	0,53
5,80	R	7714,39	2469,24	684,11	223,82	74,50	23,43	10,11	4,13	1,58	0,85	0,26
	V	35,61	22,79	13,72	8,78	5,64	3,52	2,50	1,73	1,16	0,90	0,55
6,00	R	8241,92	2636,46	729,84	238,60	79,36	24,94	10,76	4,39	1,68	0,90	0,27
	V	36,84	23,58	14,19	9,08	5,83	3,64	2,58	1,79	1,20	0,93	0,57
6,20	R	8786,80	2809,10	777,02	253,84	84,37	26,50	11,42	4,66	1,78	0,95	0,29
	V	38,07	24,36	14,67	9,39	6,02	3,67	2,67	1,85	1,24	0,96	0,58
6,40	R	9349,04	2987,16	825,65	269,53	89,52	28,10	12,11	4,94	1,88	1,01	0,31
	V	39,30	25,15	15,14	9,69	6,22	3,88	2,75	1,91	1,28	0,99	0,60
6,60	R	9928,62	3170,64	875,73	285,68	94,82	29,74	12,81	5,23	1,99	1,07	0,33
	V	40,53	25,94	15,61	9,99	6,41	4,04	2,84	1,96	1,32	1,02	0,62
6,80	R	10525,55	3359,54	927,25	302,29	100,27	31,43	13,53	5,52	2,10	1,13	0,34
	V	41,75	26,72	16,09	10,29	6,61	4,13	2,93	2,02	1,36	1,05	0,64
7,00	R	11139,83	3553,86	980,23	319,36	105,86	33,16	14,27	5,82	2,22	1,19	0,36
	V	42,98	27,51	16,56	10,60	6,80	4,25	3,01	2,08	1,40	1,08	0,66
7,50	R	12751,43	4063,35	1119,00	364,01	120,49	37,69	16,21	6,60	2,51	1,34	0,41
	V	46,05	29,47	17,74	11,32	7,29	4,55	3,23	2,23	1,50	1,16	0,71
8,00	R	14471,43	4606,69	1266,81	411,52	136,02	42,49	18,25	7,43	2,82	1,51	0,46
	V	49,12	31,44	18,92	12,11	7,77	4,86	3,44	2,38	1,60	1,24	0,75
9,00	R	18236,63	5794,90	1589,53	515,05	169,80	52,90	22,69	9,22	3,50	1,87	0,57
	V	55,26	35,37	21,29	13,63	8,74	5,46	3,87	2,68	1,80	1,39	0,85
10,0	R		7118,43	1948,35	629,93	207,19	64,40	27,58	11,19	4,24	2,27	0,69
	V		39,30	23,66	15,14	9,72	6,07	4,30	2,98	2,00	1,54	0,94
12,0	R		10171,36	2774,23	893,66	292,78	90,64	38,70	15,66	5,92	3,16	0,96
	V		47,16	28,39	18,17	11,66	7,28	5,16	3,57	2,40	1,85	1,13

14,0	R		13765,32	3744,31	1202,62	392,73	121,15	51,60	20,83	7,68	4,19	1,27
	V		55,02	33,12	21,20	13,60	8,50	6,02	4,17	2,80	2,16	1,32
16,0	R			4858,51	1556,75	506,99	155,92	66,27	26,69	10,05	5,35	1,61
	V			37,85	24,22	15,55	9,71	6,88	4,76	3,20	2,47	1,51
18,0	R			616,78	1956,00	635,54	194,94	82,70	33,24	12,50	6,65	2,00
	V			42,58	27,25	17,49	10,93	7,74	5,36	3,60	2,78	1,70
20,0	R			7519,10	2400,35	778,35	238,19	100,87	40,48	15,19	8,07	2,43
	V			47,31	30,28	19,43	12,14	8,60	5,95	4,00	3,09	1,89
22,0	R			9065,44	2889,78	935,41	285,66	120,79	48,39	18,13	9,62	2,89
	V			52,04	33,31	21,38	13,35	9,47	6,55	4,40	3,40	2,07
24,0	R			10755,78	3424,28	1106,72	337,35	142,44	56,98	21,32	11,31	3,39
	V			56,77	36,34	23,32	14,57	10,33	7,14	4,80	3,71	2,26
26,0	R				4003,83	1292,25	393,24	165,83	66,25	24,75	13,11	3,92
	V				39,36	25,26	15,78	11,19	7,74	5,20	4,02	2,45
28,0	R				4628,43	1492,01	453,33	190,94	76,18	28,43	15,05	4,50
	V				42,39	27,21	17,00	12,05	8,34	5,60	4,32	2,64
30,0	R				5298,07	1705,99	517,63	217,78	86,79	32,35	17,11	5,11
	V				45,42	29,15	18,21	12,91	8,93	6,00	4,63	2,83
32,0	R				6012,75	1934,18	586,12	246,35	98,06	36,51	19,30	5,75
	V				48,45	31,09	19,42	13,77	9,53	6,40	4,94	3,02
34,0	R				6772,46	2176,59	658,81	276,64	110,00	40,91	21,61	6,44
	V				51,47	33,03	20,64	14,63	10,12	6,80	5,25	3,21
36,0	R				7577,20	2433,21	735,69	308,65	122,61	45,55	24,05	7,15
	V				54,50	34,98	21,85	15,49	10,72	7,20	5,56	3,39
38,0	R					2704,03	816,76	342,38	135,89	50,43	26,61	7,91
	V					36,92	23,07	16,35	11,31	7,60	5,87	3,58
40,0	R					2989,06	902,01	377,83	149,83	55,55	29,30	8,70
	V					38,86	24,28	17,21	11,91	8,00	6,18	3,77
42,0	R					3288,29	991,46	414,99	164,43	60,91	32,11	9,52
	V					40,81	25,49	18,07	12,50	8,40	6,49	3,96
44,0	R					3601,72	1085,09	453,87	179,69	66,51	35,04	10,38
	V					42,75	26,71	18,93	13,10	8,80	6,80	4,15

46,0	R					3929,35	1182,90	494,47	195,62	72,35	38,09	11,28
	V					44,69	27,92	19,79	13,69	9,20	7,10	4,34
48,0	R					4271,18	1284,90	536,78	212,21	78,43	41,27	12,21
	V					46,64	29,14	20,65	14,29	9,60	7,41	4,53
50,0	R					4627,22	1391,08	580,81	229,47	84,74	44,57	13,17
	V					48,58	30,35	21,15	14,88	10,00	7,72	4,71
52,0	R					4997,44	1501,45	626,55	247,38	91,29	48,00	14,18
	V					50,52	31,56	22,37	15,48	10,40	8,03	4,90
54,0	R					5381,87	1616,00	674,00	265,95	98,08	51,54	15,21
	V					52,47	32,78	23,23	16,07	10,80	8,43	5,09
56,0	R					5780,49	1734,73	723,17	285,19	105,10	55,21	16,28
	V					54,41	33,99	24,09	16,67	11,20	8,65	5,28
58,0	R					6193,31	1857,64	774,05	305,08	112,36	59,00	17,39
	V					56,35	35,21	24,95	17,27	11,60	8,96	5,47
60,0	R						1984,73	826,64	325,64	119,86	62,91	18,53
	V						36,42	25,81	17,86	12,00	9,27	5,66
62,0	R						2116,00	880,94	346,85	127,59	66,95	19,70
	V						37,63	26,67	18,46	12,40	9,57	5,85
64,0	R						2251,45	936,96	368,73	135,56	71,10	20,91
	V						38,85	27,54	19,05	12,80	9,88	6,04
66,0	R						2391,08	994,68	391,26	143,77	75,38	22,15
	V						40,06	28,40	19,65	13,20	10,19	6,22
68,0	R						2534,89	1054,12	414,46	152,21	79,78	23,43
	V						41,28	29,26	20,24	13,60	10,50	6,41
70,0	R						2682,88	115,27	438,31	160,89	84,30	24,74
	V						42,49	30,12	20,84	14,00	10,81	6,60
72,0	R						2835,05	1178,12	462,82	169,80	88,94	26,09
	V						43,70	30,98	21,43	14,40	11,12	6,79
74,0	R						2991,40	1242,69	487,99	178,95	93,70	27,47
	V						44,92	61,84	22,03	14,08	11,43	6,98
76,0	R						3151,92	1308,97	513,82	188,34	98,59	28,88
	V						46,13	32,70	22,62	15,20	11,47	7,17

78,0	R						3316,63	1376,96	540,31	197,96	103,59	30,33
	V						47,35	33,56	23,22	15,690	12,05	7,36

*Примечания.*

*1\* R – удельное гидравлическое сопротивление,  $\times 10^{-2}$  МПа (мбар);*

*2\* V – скорость водяного потока, м/с;*

*3 Чтобы определить удельное гидравлическое сопротивление необходимо численное значение R, приведенное в данном Приложении умножить на число 100.*




## **Библиография**






ПБ1 Трубопроводная система фузиотерм<sup>®</sup> для систем водоснабжения и отопления. Проспект фирмы Aquaterm GmbH, 2005. 130 с.






## ПРИЛОЖЕНИЕ В









(справочное)





### Коэффициент гидравлического сопротивления фитингов Акватерм Firestop /ПВ1/

Фасонная деталь	Изображение	Обозначение	Характеристика	Коэффициент $\xi$
Муфта				0,25
Переходник			уменьшение: - на 1 размер - на 2 размера - на 3 размера - на 4 размера - на 5 размеров - на 6 размеров	0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90
Угольник 90°				1,20
Угольник 90° внутренний/наружный				1,20

Угольник 45°				0,50
Угольник 45° внутренний/наружный				0,50
Т-образная деталь				0,25
			разделение потока	1,20
			соединение потоков	0,80
			разнонаправленные потоки при разделении потока	1,80
			встречные потоки при соединении потоков	3,00
Т-образный переходник	коэффициент $\xi$ получается путем сложения коэффициентов для Т-образной детали и переходника			

Крестовидная деталь			разделение потока	2,10
			соединение потоков	3,70
Вварное седло				0,25
			разделение потока	0,5
			встречные потоки при соединении потоков	1,00
Т-образный переходник	коэффициент $\xi$ получается путем сложения коэффициентов для Т-образной детали и вварного седла			
Переходная деталь с внутренней резьбой				0,50

Переходная деталь с наружной резьбой				0,70
Угольник с внутренней резьбой				1,40
Угольник с наружной резьбой				1,60
Т-образная переходная деталь с внутренней резьбой			разделение потока: $D_{\text{наруж}} \times G \times D_{\text{внутр}}$	
			16 x G $\frac{1}{2}$ x 16	1,40
			20 x G $\frac{3}{4}$ x 20	
			20 x G $\frac{1}{2}$ x 20	1,60
			25 x G $\frac{3}{4}$ x 25	
			32 x G1 x 32	
			25 x G $\frac{1}{2}$ x 25	1,80
			32 x G $\frac{3}{4}$ x 32	

Т-образная переходная деталь с наружной резьбой			разделение потока: $D_{\text{наруж}} \times G \times D_{\text{внутр}}$  20 x G <sup>1/2</sup> x 20	1,80
Фасонная деталь	Изображение	Обозначение	Наружный диаметр	$K_{VR}$
Шаровой кран			20 мм 25 мм 32 мм 40 мм 50 мм 63 мм	0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Примечание – Стрелкой показано направление потока жидкости.

Потери давления в фитингах определяются из выражения:  $Z = \frac{\xi V^2 \rho}{2 \cdot 10^5}$ ,

где  $Z$  – потери давления, МПа;  $\xi$  – коэффициент потерь для фитинга;  $V$  – скорость потока, м/с;  $\rho$  – плотность протекающей среды, кг/м<sup>3</sup>.

## Библиография

ПВ1 Трубопроводная система фузиотерм<sup>®</sup> для систем водоснабжения и отопления. Проспект фирмы Aquaterm GmbH, 2005. 130 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(справочное)

**Химическая устойчивость полипропилена PP - R 80**

Таблица ПГ1

Вещество	Концентрация, % об.	Температура, °С		
		20	60	100
<b>Химикаты</b>				
Азотная кислота	50	+/-	-	
Азотная кислота	25	+	+	
Аммиак, водный раствор	насыщ.	+	+	
Амиловый спирт	100	+	+	
Анилин	100	+	+	
Антифриз (гликоль), Hüls	50	+	+	
Асфальт	100	+	+/-	
Ацетон	100	+	+/-	
Бензойная кислота, водный раствор	насыщ.	+	+	+
Бензойный альдегид	100	+	+	
Бензол, Veba	100	+/-	-	
Борная кислота, водный раствор	насыщ.	+	+	
Бром	100	-		
Бромная вода	насыщ.	-	-	
Бутан жидкий, Veba	100	+		
Бутилацетат, Hüls	100	+	+/-	
Бутиловый спирт, Hüls	100	+	+	
Винная кислота, водный раствор	насыщ.	+	+	+
Гекса-кремнефтористоводородная кислота, водный раствор	насыщ.	+	+	+
Гексан	100	+	+/-	
Гептан	100	+	+/-	
Гидразин, водный раствор	насыщ.	+	+	
Гидроацетон	100	+	+	
Гидроксилсульфат аммония	насыщ.	+	+	
Гидрохинон, водный раствор		+		
Гликолевая кислота	70	+	+	
Гликоль (этиленгликоль), Hüls	100	+	+	+
Гликоль (этиленгликоль), водный раствор, Нь ls	50	+	+	+

## Продолжение таблицы ПГ1

Вещество	Концентрация, % об.	Температура, °С		
		20	60	100
Глицерин	100	+	+	
Глицерин, водный раствор	10	+	+	+
Гуминовые кислоты, водный раствор	1	+	+	
Двуокись серы (сернистый ангидрид), водный раствор	насыщ.	+	+	
Декагидронафталин	100	+/-	-	-
Дизельное топливо	100	+	+/-	
Дигексилфталат	100	+	+	
Дилсолонилфталат, Hüls	100	+	+	
Диметилформамид	100	+		
Диоксан – 1,4	100	+	+/-	-
Дихлорид олова	насыщ.	+	+	
Диэтилэфир, Hüls	100	+/-		
Дубильная кислота (жанин)	10	+	+	
Жидкое мыло	100			
Жидкость для снятия лака	100	+	+/-	
Изононановая кислота	100	+	+/-	
Изооктан	100	+	+/-	
Изопропанол	100	+	+	
Йодистая настойка, ДАВ 6		+		
Йодистоводородная кислота, водный раствор	насыщ.	+		
Калийный щелок	50	+	+	+
Керосин	100	+	+/-	
Кислоты жирные > С6	100	+	+/-	+/-
Кремнефтористоводородная кислота	32	+	+	
Ксилол, VEVA	100	+/-	-	-
Кумолгидропероксид	70	+		
Масла растительные	100	+	+	
Масла эфирные		+		
Масло пищевое	100	+	+/-	
Ментол	100	+		
Метановая сульфокислота	50	+		
Метанол, Hüls	100	+	+	
Метилгликоль	100	+	+	
Метиленхлорид	100	+/-		
Метиловый изобутилкетон	100	+	+/-	
Метиловая серная кислота	50	+		
Метиловый циклогексан	100	+	+/-	
Метил-4-пентанол-2	100	+	+	
Метилэтилкетон	100	+	+/-	
Метоксилбутанол	100	+	+/-	
Метоксилбутилацетат	100	+	+/-	
Молочная кислота, водный раствор	90	+	+	

## Продолжение таблицы ПГ1

Вещество	Концентрация, % об.	Температура, °С		
		20	60	100
Молочная кислота, водный раствор	10	+	+	+
Морская вода		+	+	+
Моча		+	+	
Мочевая кислота, водный раствор	насыщ.	+	+	
Мочевина (карбамид), водный раствор	насыщ.	+	+	+
Моющее средство, водный раствор, Huls	10	+	+	+
Муравьиная кислота, Huls	98	+	+/-	
Муравьиная кислота	50	+	+	
Муравьиная кислота	10	+	+	
Мыльный раствор	насыщ.	+	+	
Мыльный раствор	10	+	+	+
Натровый щелок, Huls	60	+	+	+
Натриумгипохлорит, водный раствор	5	+	+	
Натриумгипохлорит, водный раствор	30	+/-	+/-	
Натриумгипохлорит, водный раствор	20	+	+	
Натриумхлорат, водный раствор	25	+	+	
Натриумхлорит, водный раствор	5	+		
Неодекановая кислота	100	+		
Нитробензол	100	+	+/-	
Нитрометан	100		+/-	
Олеиновая кислота	100	+		
Паральдегид	100	+		
PCB	100	+/-		
Перманганат калия, водный раствор	насыщ.	+	+	
Пероксид водорода	30	+	+/-	
Пероксид водорода	3	+	+	+
Персульфат калия, водный раствор	насыщ.	+		
Перхлорэтилен	100	+	-	
Петролейный эфир	100	+	+/-	
Пиридин	100	+	+/-	
Пропан жидкий, VEBA	100	+		
Ртуть	100	+	+	
SAGROTAN	станд.	+	+/-	
Серная кислота	96	-	-	
Серная кислота	50	+	+	

Продолжение таблицы ПГ1

Вещество	Концентрация, % об.	Температура, °С		
		20	60	100
Серная кислота	10	+	+	+
Сероводород	насыщ.	+	+	+
Сероуглерод	100	+/-		
Смачиватель				
Соленая вода	насыщ.	+	+	+
Соли алюминия, водный раствор	насыщ.	+	+	+
Соли бария, водный раствор	насыщ.	+	+	+
Соли железа, водный раствор	насыщ.	+	+	+
Соли калия, водный раствор	насыщ.	+	+	+
Соли кальция, водный раствор	насыщ.	+	+	+
Соли магния, водный раствор	насыщ.	+	+	+
Соли меди (2), водный раствор	насыщ.	+	+	+
Соли натрия, водный раствор	насыщ.	+	+	+
Соли никеля, водный раствор	насыщ.	+	+	
Соли ртути, водный раствор	насыщ.	+	+	
Соли серебра, водный раствор	насыщ.	+	+	
Соли хрома, водный раствор	насыщ.	+	+	
Соли цинка, водный раствор	насыщ.	+	+	+
Соляная кислота, Hüls	38	+	+	
Соляная кислота	10	+	+	+
Средства для мытья посуды жидкие				
Тетрагидронафталин , Hüls	100	+/-	-	
Тетрагидрофуран , GhC	100	+/-	-	-
Тетрахлорэтан	100	+/-	-	-
Тетрахлорэтилен , Hüls	100	+/-	-	-
Тиофен	100	+/-	-	
Толуол	100	+/-	-	
Тормозная жидкость, Huls	100	+	+	
Трихлорэтилен	100	+/-	-	
Угольная кислота , водный раствор	насыщ.	+	+	
Уксусная кислота , Hüls	100	+	+/-	-
Уксусная кислота	50	+	+	
Уксусная кислота	10	+	+	+

## Продолжение таблицы ПГ1

Вещество	Концентрация, % об.	Температура, °С		
		20	60	100
Уксуснобутиловый эфир (бутилацетат), Hüls	100	+	+/-	
Уксуснометиловый эфир (метилацетат)	100	+	+	
Уксусноэтиловый эфир (этилацетат), Hüls	100	+/-	+/-	
Уксусный ангидрид	100	+	+/-	
Фенилхлороформ	100	+/-		
Фенол, водный раствор	насыщ.	+	+	
Формалин (формальдегид)	станд.	+	+	
Формальдегид, водный раствор, GhC	40	+	+	
Фосфаты, водный раствор	насыщ.	+	+	+
Фосфорная кислота	85	+	+/-	
Фосфорная кислота	50	+	+	
Фреон 11	100	+/-		
Фториды, водный раствор	насыщ.	+	+	+
Фтористоводородная кислота	40	+	+	
Фтористоводородная кислота	70	+	+/-	
Фурфуроловый спирт	100	+	+/-	
Хлор жидкий	100	-		
Хлорид лауриновой кислоты	100	+		
Хлорид неодакановой кислоты	100	+		
Хлорная вода	насыщ.	+/-		
Хлорные сульфокислоты	100	-	-	-
Хлороформ	100	+/-	-	
Хромовая кислота	20	+	+/-	
Хромовая серная кислота	концентр.	-	-	
Хромовый триоксид, водный раствор	насыщ.	+	-	
Циклогексан VEBA	100	+	+/-	
Циклогексанол, Hüls	100	+	+	
Циклогексанон	100	+	-	
Четыреххлористый углерод	100	+/-	-	
Этанол	96	+	+	
Этаноламин	100	+	+	
Этилбензол Hüls	100	+/-	-	
2- этилгексанол Hüls	100	+		
Этилгликоляцетат	100	+		
Этилендиамин 4-х уксусной кислоты, водный раствор	насыщ.	+	+	

## Продолжение таблицы ПГ1

Вещество	Концентрация, % об.	Температура, °С		
		20	60	100
2-х этиловая гексановая кислота	100	+		
2-х этиловый гексиловый хлороформиат	100	+		
2-х этиловый хлорид гексановой кислоты	100	+		
Этилхлорид, Hüls	100	-		
Этиленхлоридгидрин, Hüls	100	+	+	
Этиленхлорид, Hüls	100	+/-	+/-	
Янтарная кислота, водный раствор,	насыщ.	+	+	
<b>Технические изделия</b>				
Аккумуляторная кислота	38	+	+	
Асфальт	100	+	+/-	
Белильный щелок (хлор 12,5%)	30	+/-	+/-	
Бензин	100	+	+/-	
Бензин высшего класса	100	+/-	-	
Бензин для испытаний, алифатическое соединение	100	+	+/-	
Бензин стандартный	100	+	+/-	
Бура, водный раствор	насыщ.	+	+	
Диксановый щелок	5	+	+	+
Квасцы	насыщ.	+	+	
Крезол, водный раствор	насыщ.	+	+/-	
Крем для обуви	100	+	+/-	
Лизол	станд.	+	+/-	
LITEX , Hüls	100	+	+	
Мазут	100	+	+/-	-
MARLIPAL MG, водный раствор, Нь ls	50	+	+	
MARLON , водный раствор, Hüls	42	+	+	
MARLOPHEN 820, Hüls	100	+		
MARLOPHEN 810, Hüls	100	+		
MARLOPHEN 83, Hüls	100	+		
MARLOPHEN 89, Hüls	100	+		
Масла минеральные	100	+	+/-	-
Масла силиконовые	100	+	+	
Масло для двухтактных двигателей	100	+/-	+/-	
Масло костяное	100	+	+	
Масло моторное	100	+	+/-	-
Масло парафиновое	100	+	+/-	-
Масло трансформаторное минеральное	100	+	+/-	

## Окончание таблицы ПГ1

Вещество	Концентрация, % об.	Температура, °С		
		20	60	100
Мастика для натирки пола	100	+	+/-	
Морская вода		+	+	+
Олеум (дымящая серная □ислота)	>100	-	-	
Пектин (растительный же- латин)	насыщ.	+	+	
Петролейный эфир	100	+	+/-	
<b>Пластификаторы:</b>		+		
Дибутилсебацинат	100	+	+/-	
Дибутилфталат, Hüls	100	+	+/-	
Динониладипат	100	+		
Диоктиладипат, Hüls	100	+		
Диоктилфталат, Hüls	100	+	+	
Растворимое стекло	100	+	+	
Смола	100	+	+/-	
Средства для мытья посуды жидкие	5	+	+	+
Тиосульфат натрия (закре- питель), водный раствор	10	+	+	+
Трикрезилфосфат	100	+	+	
Триоктилфосфат	100	+	+/-	
Формалин (формальдегид)	станд.	+	+	
Фотопроявитель	станд. в готовом виде	+	+	
Хлорная известь		+	+	
Царская водка: HCl : HNO <sub>3</sub>	3:1	+	-	-

*Примечания.*

*+ устойчив*

*+/- частично устойчив*

*- неустойчив*

Таблица ПГ2

Вещество	Концентрация, % об.	Температура, оС
		80
<b>Пищевые продукты</b>		
Ананасный сок		+
Апельсиновый сок		+
Ваниль		+
Вино		+
Водка		+
Грейпфрутовый сок		+
Желе		+
Какао (готовое для питья)		+
Квашенные целебные травы		+

## Продолжение таблицы ПГ2

Вещество	Концентрация, % об.	Температура, оС
		80
Кетчуп		+
Колбаса		+
Коньяк		+
Кофе (готовый для питья)		+
Красный перец		+
Крахмал (водный раствор)	насыщ.	+
Круповая каша		+
Лимонная кислота (водный раствор)	насыщ.	+
Лимонный сок		+
Маргарин		+
Маринованная рыба		+
Мармелад		+
Масло арахидное		+/-
Масло гвоздиковое		+/-
Масло кокосовое		+/-
Масло кукурузное		+/-
Масло льняное		+
Масло оливковое		+
Масло пальмовое		+/-
Масло пищевое (животное)		+/-
Масло сливочное		+/-
Масло соевое		+
Мед		+
Минеральная вода		+
Молоко		+
Молочные блюда		+
Молочный кисель		+
Перец		+
Пиво		+
Подливка из жаркого		+
Ром	40	+
Салат		+
Сахар (раствор)	насыщ.	+
Сахар сухой		+
Сахар сироп		+
Смалец		+
Соленая вода	насыщ.	+
Соль		+
Тесто		+
Уксус	станд.	+
Уксусная эссенция	станд.	+
Фруктовый сок		+
Чай (готовый для питья)		+
Чай (листья)		+

## Окончание таблицы ПГ2

Вещество	Концентрация, % об.	Температура, оС
		80
Яблочный мусс		+
Яблочный сок		+
Яйца (сырые и вареные)		+
<b>Косметические изделия</b>		
Зубная паста		+
Лак для ногтей		+/-
Мыло (раствор)	насыщ.	+
Мыло (раствор)	10	+
Мыло		+

*Примечания.*

*+ устойчив*

*+/- частично устойчив*

*- неустойчив*

Таблица ПГ3

Вещество	Условия эксплуатации	Концентрация, % об. или % масс.	Температура, °С	Давление, МПа

ПРИЛОЖЕНИЕ Д  
(справочное)

**Сертификационные испытания трубопроводов и фитингов  
Акватерм Firestop в России  
применительно к общественным, административным,  
жилым и производственным зданиям и помещениям**

**Д1 Общие сведения**

Пластиковые трубы не входят в Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации /ПД1/. Согласно НПБ 88-2001\* применение пластиковых труб допускается только при проведении соответствующих испытаний специализированной организацией. Поэтому по заявке фирмы Aquatherm GmbH в России была проведена добровольная сертификация труб и фасонных изделий (фитингов) Aquatherm Firestop на прочность и пожаростойкость.

*Примечание – **пожаростойкость**: Способность труб сохранять целостность и работоспособность при воздействии на них модельного очага пожара.*

Испытания проводились по специально разработанной Программе и методике /ПД2/, предусматривающей два вида испытаний: на прочность и пожаростойкость.

**Д2 Испытания на прочность**

Рабочее давление в ВПВ согласно /ПД3/ не должно превышать 0,9 МПа, в АУП согласно /ПД4/ – не должно превышать 1,0 МПа.

Необходимое испытательное давление трубопроводов и технических средств АУП согласно нормативным документам /ПД3-ПД5/ приведено в таб-

Необходимое испытательное давление  
трубопроводов и технических средств АУП и ВПВ

Испытываемое средство	Рабочее давление $P_{\text{раб}}$ , МПа	Коэффициент испытательного давления*	Испытательное давление $P_{\text{исп}}$ , МПа
Технические средства АУП /ПД4/	1,0	2-4	не менее 2,4-4,8
Трубопровод стальной /ПД3/	1,0	1,50	1,50
Трубопровод пластиковый /ПД5/	свыше 0,5	1,25	1,25
Трубопровод Aquatherm Firestop /ПД6/	2,0	1,50	3,00

\* Относительно паспортного значения рабочего давления на конкретное техническое средство.

При испытании на прочность использовали как отдельные трубы, так и сборки труб и фитингов. Диаметр труб составлял  $D_{\text{наруж}}$  20, 32; 63 и 125 мм, длина труб (со сборкой фитингов) составляла от 0,3 до 3,0 м. Трубы между собой и с фитингами соединялись по технологии фирмы Aquatherm GmbH.

Испытание сборок происходило спустя (0,5 - 1,0) ч после сварки (сочленения) труб с фитингами (по нормативам необходима выдержка в течение 24 ч).

Прочность трубопроводов со смонтированными на них фитингами проверялась путем повышения давления до 1 МПа, выдержке при этом давлении в течение 5 мин, дальнейшем увеличении давления до 5 МПа и выдержке при данном давлении не менее 5 мин. Скорость нарастания давления не более 0,5 МПа/с.

Разрыв испытываемых труб и фитингов, утечка воды через места соединений фитингов, трубы и фитингов, остаточные деформации и признаки разрушения не допускались. Если при давлении 5 МПа не наблюдалось ни разрыва испытываемых труб и фитингов, ни утечки воды через места соединений фитингов, трубы и фитингов, ни остаточных деформаций и признаков разрушения, то испытываемые экземпляры подвергались дальнейшему повышению давления

с той же скоростью нарастания давления до появления протечки или разрушения.

Разрушенные в сборке трубы и фитинги в последующем испытании заменялись на новые.

Трубопроводная сборка перед испытанием, характер деформации и разрушения трубы и фитингов приведены на рисунках ПД1 – ПД3.

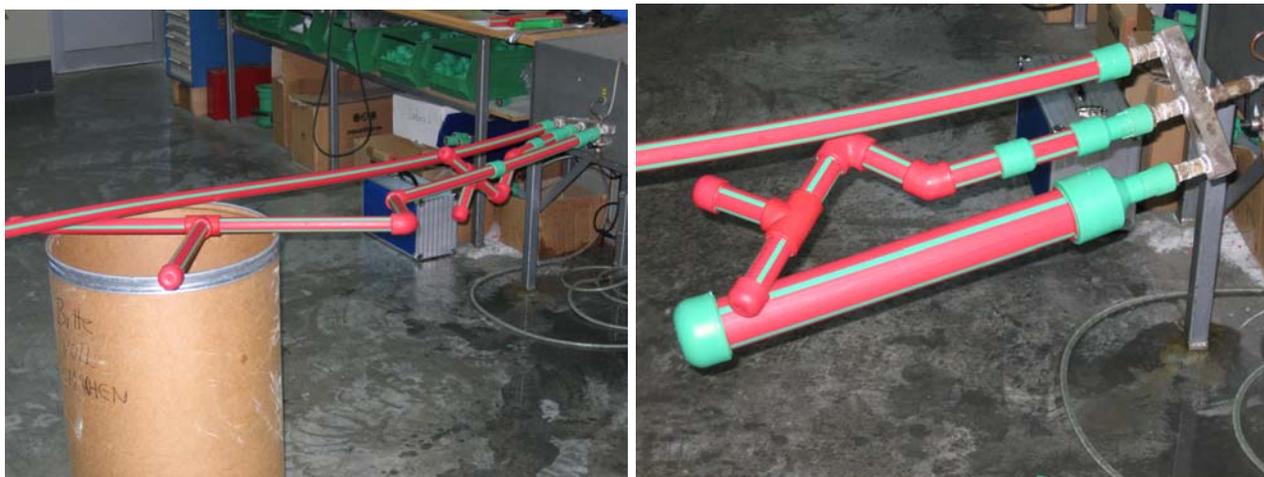


Рисунок ПД1 – Сборка труб и фитингов

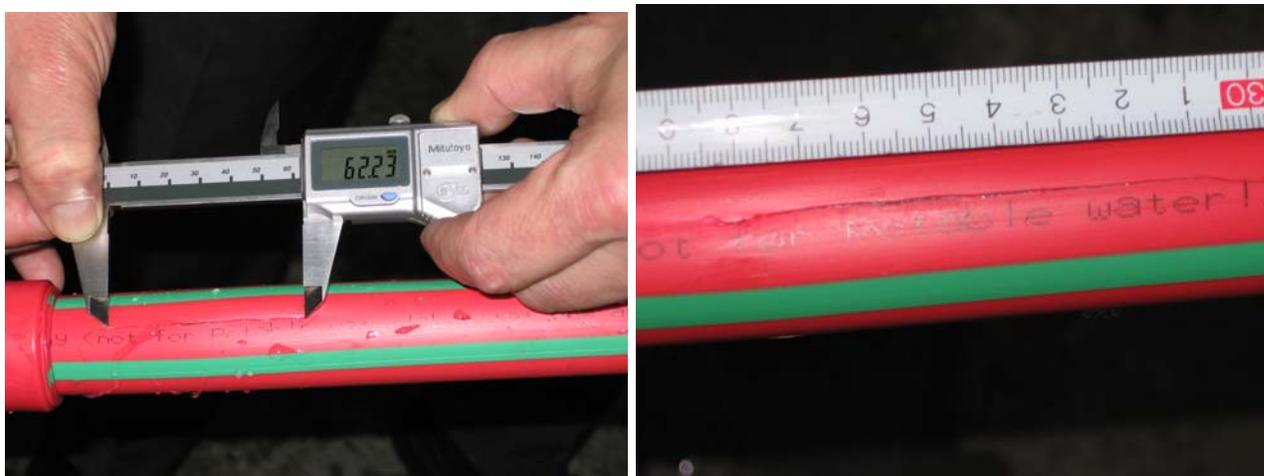


Рисунок ПД2 – Характер разрушения трубопроводов

Результаты испытаний труб и фитингов на прочность приведены в таб-

лице ПД2.

Таблица ПД2

Результаты испытаний труб и фитингов на прочность


Характеристика испытываемых изделий	Наружный диаметр, $D_{\text{наруж}}$ , мм	Давление, при котором происходило разрушение трубы или фитинга, МПа	Характер разрушения трубы или фитинга
1 Трубопроводная сборка	32	8,6	продольный разрыв трубы и входного фитинга на длине ~ 85 мм
2 Трубопроводная сборка	32	8,4	продольный разрыв трубы на длине ~ 62,3 мм
3 Трубопроводная сборка	разрушенная труба $D_{\text{наруж}}$ 32 заменена на новую трубу $D_{\text{наруж}}$ 63	8,8	продольный разрыв трубы на длине ~ 39 мм
4 Трубопроводная сборка	разрушенная труба $D_{\text{наруж}}$ 63 заменена на новую трубу $D_{\text{наруж}}$ 63	8,7	разорвало входной фитинг и трубу
5 Короткая трубопроводная сборка	32	8,6	разорвало тройник и трубу
6 Труба L 690 мм	125	7,9	разрушился входной фитинг
7 Труба L 690 мм	125	7,7	оторвало торцевой фитинг

Как следует из приведенных результатов испытаний течь или разрушение наступали (даже при отступлении от технологии сварки) при давлении не менее 7,7 МПа.

Таким образом, результаты испытаний труб и фасонных изделий Aquatherm Firestop по своим прочностным характеристикам вполне удовлетворяют требованиям /ПД3-ПД6/ и могут использоваться в АУП и ВПВ.

### Д3 Испытания на жаростойкость

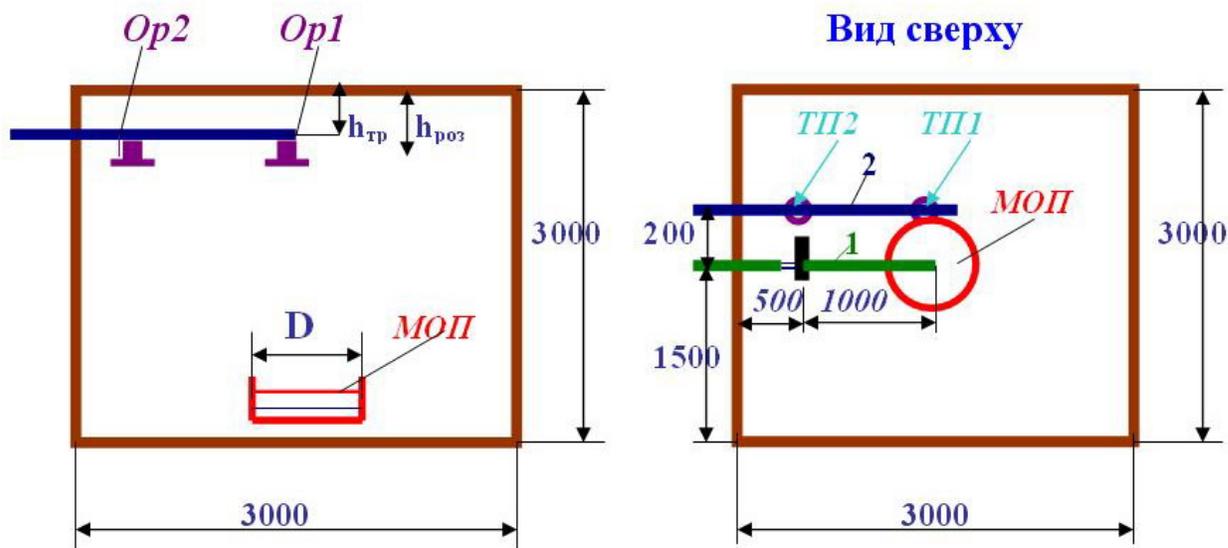Испытательный стенд представлен на рисунке ПД4.



1 – испытываемая труба; 2 – металлическая труба со смонтированными спринклерными оросителями; Op1, Op2 – спринклерные оросители; ТП1, ТП2 – термопары; МОП – модельный очаг пожара

Рисунок ПДЗ – Стенд для испытаний труб Aquatherm Firestop на пожаростойкость

Состав стенда: источник водоснабжения, фрагмент помещения, манометр, оросители с номинальной температурой срабатывания 68 °С и диаметром колбы 5 мм, термопреобразователи (Х-А термопары), потенциометрический прибор, модельный очаг пожара.

Стенд представляет собой фрагмент помещения *1* объемом 27 м<sup>3</sup> (3 x 3x3 м).

Давление в заполненном водой испытываемом трубопроводе поддерживалось равным (0,6-1,0) МПа и контролировалось по манометру.

В качестве модельного очага пожара использовался противень диаметром  $D = 550$  мм с высотой бортов 230 мм, который располагался в центре фрагмента помещения. Горючее – пентан, гептан или ацетон.

Испытываемая труба 1 монтировалась под потолком.

Крепление испытываемой трубы к потолку фрагмента помещения осуществлялось при помощи стандартных подвесок-держателей фирмы Aquatherm

GmbH, а также и при помощи металлических скоб-держателей, применяющихся для подвески металлических труб (без пластиковых прокладок).

Расстояние от оси трубопровода до потолка  $h_{тр} = (10-20)$  см. Ось испытываемой трубы была параллельна горизонтальной оси *МОП*. Оросители *Op1* и *Op2* монтировались на обособленной металлической трубе *2*, параллельной испытываемой трубе *1*. Расстояние между трубами *1* и *2* - (15-20) см, расстояние от розетки оросителей до потолка  $h_{роз} = (15-25)$  см.

Один ороситель *Op1* располагался на расстоянии 1,5 м от стены фрагмента помещения, другой *Op2* – на расстоянии 0,5 м.

Температура контролировалась в двух точках *ТП1* и *ТП2*: непосредственно в области термочувствительной колбы оросителей *Op1* и *Op2*.

Варьируемые параметры:

- диаметр трубопровода –  $D_{наруж}$  32 и 125;
- длина трубопровода – 1,2 и 3 м.

Критериями положительной оценки каждой серии испытаний на пожаростойкость являлись:

- срабатывание оросителей за время не более 50 с;
- продолжительность воздействия температуры на трубу и фитинги в диапазоне (330-390) °С в течение не менее 4,5 мин (при этом продолжительность воздействия температуры более 350 °С должна быть не менее 3 мин); трубы и фитинги в данный промежуток времени не должны иметь течи воды, а также падающих капель (частиц) материала трубы или фитингов.

Результаты испытаний приведены в таблице ПДЗ.

Как следует из результатов испытаний, время срабатывания оросителей находилось в пределах (30 - 40) с. В течение этого времени температура достигла ~ 200 °С и в дальнейшем находилась в пределах (320 - 500) °С.

В испытаниях с металлическими держателями протечки трубопроводов

$D_{\text{наруж}} 32$  наступали за счет внедрения острой кромки металлического держателя в тело трубы примерно через 4 мин 30 с от момента поджигания МОП.

Если вылет трубы относительно держателя составлял более 34 см, то конец трубопровода под действием силы тяжести провисал вниз.

При использовании стандартных держателей фирмы Aquatherm GmbH разрушения трубопроводов и течи воды не наблюдалось.

Трубопровод  $D_{\text{наруж}} 125$  после испытаний при продолжительности горения МОП в течение 6 мин 30 с вообще не имел никаких следов деформаций.

На рисунках ПД4 – ПД7 показано исходное состояние трубопроводов  $D_{\text{наруж}} 32$  и  $D_{\text{наруж}} 125$  и их же состояние после проведения испытаний.

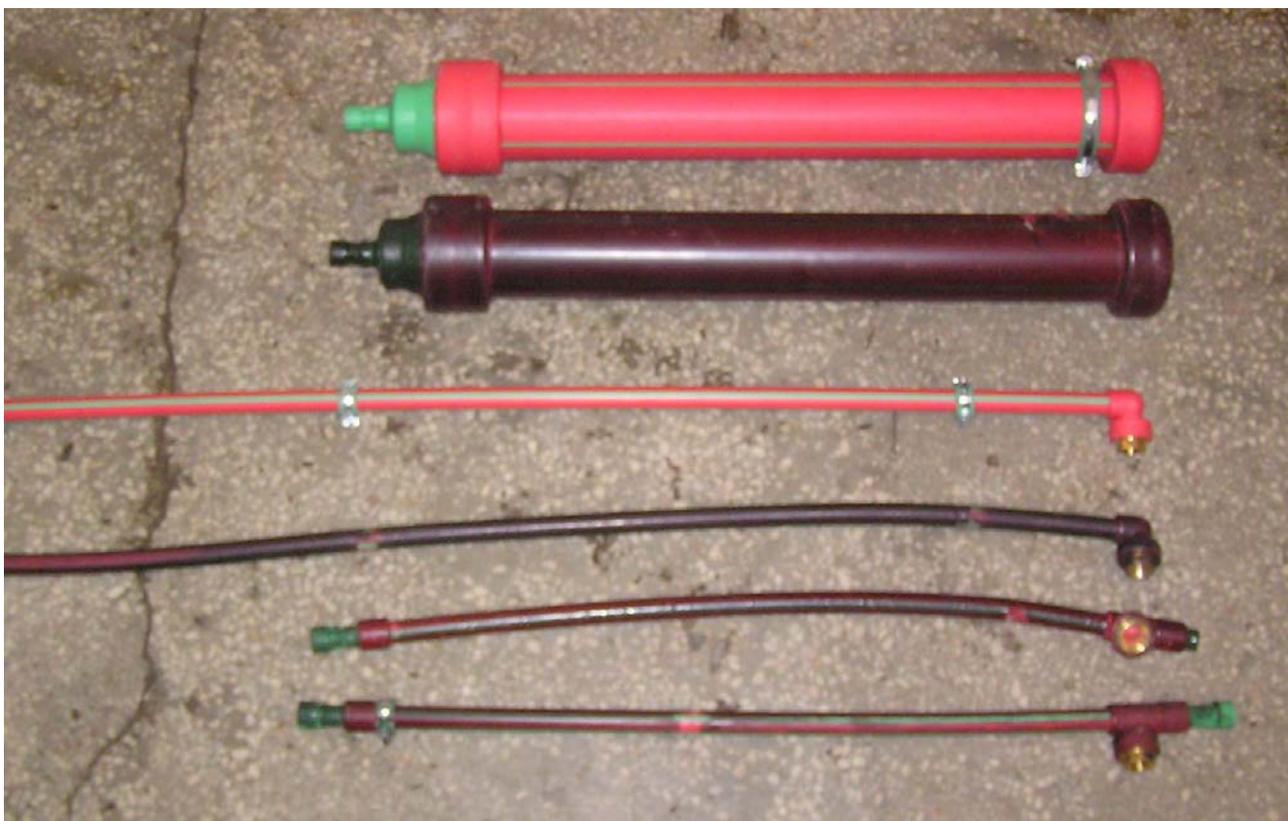


Рисунок ПД4 – Состояние труб до и после испытаний



Рисунок ПД5 – Состояние трубы  $D_{\text{наруж}}$  32 мм до и после испытаний  
(максимальная температура пожара (360-500) °С)



Рисунок ПД6 – Состояние трубы  $D_{\text{наруж}}$  125 мм до и после испытаний  
(максимальная температура пожара (340 - 500) °С)



Рисунок ПД7 – Состояние трубы  $D_{\text{наруж}}$  32 мм с установленным на ней спринклерным оросителем до и после испытаний (максимальная температура пожара (190-230) °С)

Труба  $D_{\text{наруж}}$  125 при максимальной температуре пожара (340-500) °С только изменила окраску – вместо красной стала красно-бурой (рисунок ПД6).

## Результаты испытаний на пожаростойкость

№№ исп.	Наружный диаметр и длина трубы, мм	Вылет трубы, мм	Вид и объем горючего МОП, л	Время срабатывания оросителей, с	Диапазон температур спустя 1 мин после поджигания горючего, °С	Время протечки трубы	Продолжительность горения МОП
Стандартные подвески-держатели фирмы Aquatherm GmbH							
1	D 125, L 1200	50	пентан, 5	35 и 45	340 – 500	протечки не было	6 мин 30 с
2	D 125, L 1200	50	пентан, 5	34 и 39	330 – 480	протечки не было	6 мин 26 с
3	D 32, L 3000	900	пентан, 5	31 и 38	340-500	протечки не было	6 мин 13 с
4	D 32, L 1200	400	пентан, 5	36 и 43	330 – 480	протечки не было	6 мин 35 с
5	D 32, L 1200	400	пентан, 5	33 и 39	320 – 490	протечки не было	6 мин 20 с
6	D 32, L 1200	400	гептан, 4	*	190 – 230	протечки не было	7 мин 30 с
7	D 32, L 3000	240	ацетон, 5	70 и 80	200 – 320	протечки не было	8 мин 00 с
8	D 32, L 1200	50	гептан, 2,2 и пентан, 2,8	36 и 41	330 – 380	8 мин 07 с	10 мин 40 с
Металлические скобы-держатели, применяющиеся для подвески металлических труб							
9	DN 32, L 3000 **	240	пентан, 5	40 и 50	370 – 500	6 мин 25 с	
10	DN 32, L 1200	600	пентан, 2,5	34 и 41	340 – 460	2 мин 50 с	
11	DN 32, L 3000	340	пентан, 5	29 и 34	360 – 500	4 мин 50 с	

\* Подача воды из оросителя принудительно через 1 мин 10 с.

\*\* Использовалась труба из испытания № 7

Контрольные испытания проводились при установке в фитинг пластмассовой трубы D 32 длиной 1,2 м дренчерного оросителя с коэффициентом производительности  $K = 0,4$ . Ороситель монтировался на испытываемую трубу на расстоянии  $\sim 1$  м от ее конца. Проекция конца испытываемой трубы приходилась на центр МОП.

Для исключения воздействия разбрызгиваемого потока воды из оросителя на МОП он сбоку перекрывался металлическим экраном, который в определенной степени экранировал также и тепловые потоки, воздействующие на ороситель.

Подача воды из оросителя была произведена на 70 с под давлением 0,05 МПа. Продолжительность горения 4 л гептана составляла 7 мин 30 с. Максимальная температура пожара в зоне трубы Aquatherm Firestop над очагом пожара колебалась в пределах (190-230) °С. По завершении испытаний труба не имела видимых деформаций, окраска трубы практически не изменилась (рисунок ПД7).

Таким образом проведенные испытания показали достаточную пожаростойкость пластиковых труб Aquatherm Firestop. При срабатывании оросителя даже в случае не штатных ситуаций, например, при подвеске на трубу технического оборудования, труба не претерпевает никаких деформаций и разрушений.

## **Библиография**

ПД1 Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности, 2002. – 23 с.

ПД2 Программа и методика (временная) испытаний труб и фитингов фирмы Aquatherm GmbH на прочность и пожаростойкость. М.: ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2005. – 12 с.

ПД3 СНиП 2.04.01-85\* Внутренний водопровод и канализация зданий

ПД4 НПБ 88-2001\* Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования

ПД5 СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы

ПД6 Отчет об испытаниях № WAL 05030 от 04.08.2005 г. пластмассовой трубопроводной системы с отводами, состоящей из трубы и фитингов, которая называется "Firestop" с номинальным диаметром от DN 15 до DN 50 производства компании Aquatherm GmbH. VdS DAR DAT-P-016/92 (перевод с немецкого), 2005. – 37 с.

## ПРИЛОЖЕНИЕ Е

(справочное)

### **Испытания труб и фитингов Акватерм Firestop на пожаростойкость, применительно к группе помещений 2**

#### **ПЕ1 Устройство испытательного стенда**


Испытательный стенд (рисунок ПЕ1) расположен в здании огневых испытаний площадью  $18 \times 36$  м.



Рисунок ПЕ1 Испытательный стенд


Схема испытательного стенда представлена на рисунках ПЕ2 и ПЕ3

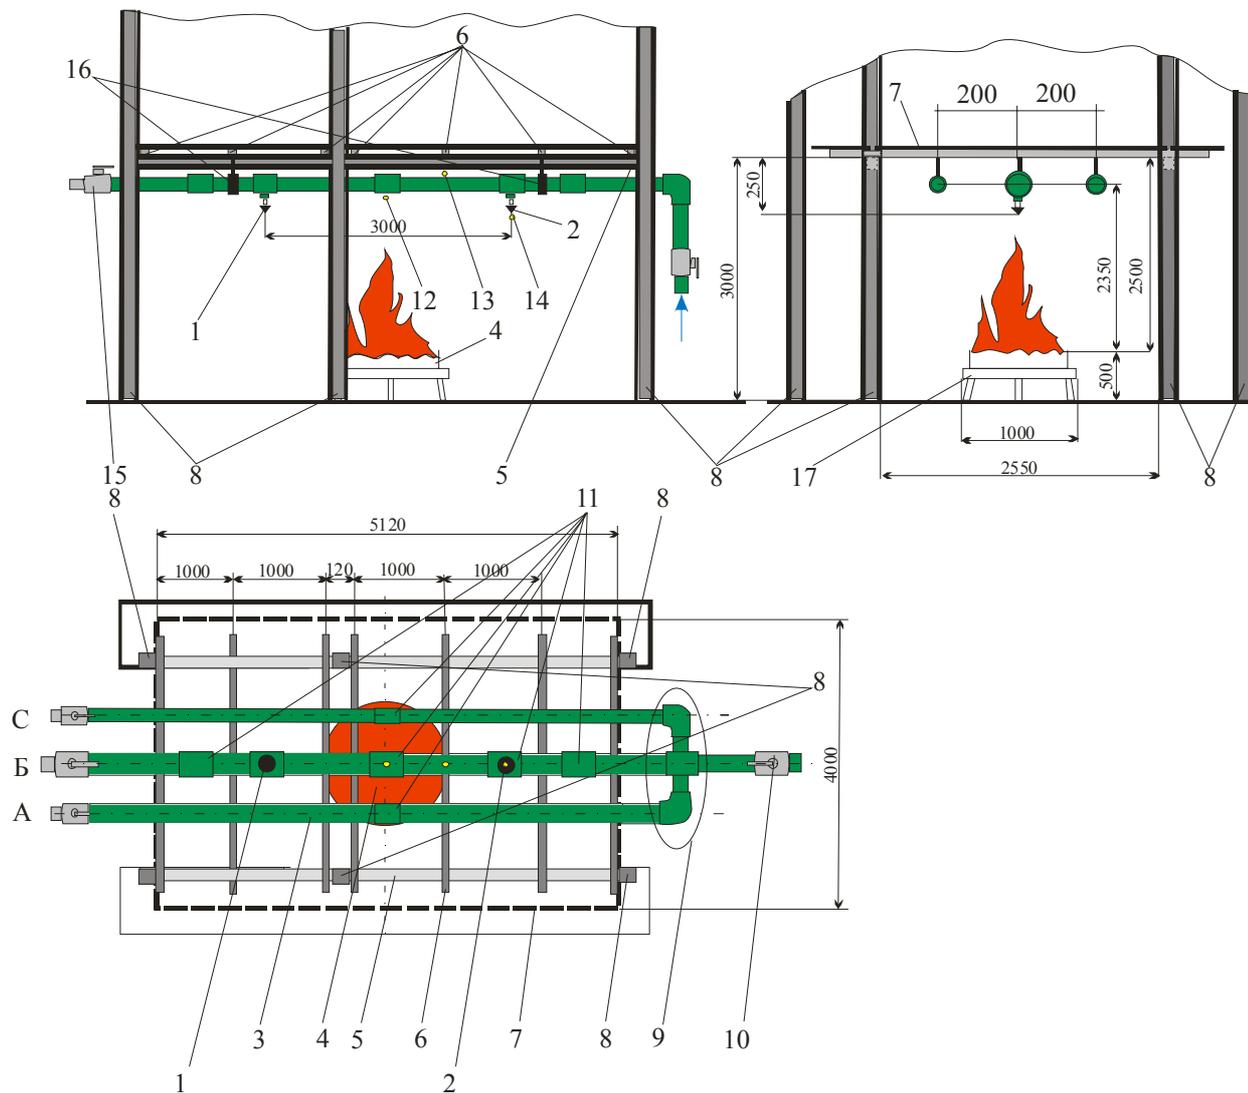Металлическая крыша 7 расположена на высоте 3 м относительно пола.



1 – ороситель Op2; 2 – ороситель Op1; 3 – испытываемые трубопроводы (А – DN 15, Б – DN 20, В – DN 10); 4 – МОП; 5 – горизонтальная балка; 6 – горизонтальная опора; 7 – фрагмент потолка; 8 – вертикальная балка; 9 – разветвление; 10 – входной шаровый кран; 11 – муфты; 12 – термопара ТП1; 13 – термопара ТП2; 14 – термопара ТП3; 15 – спускной шаровый кран; 16 – подвески-хомуты; 17 – подставка

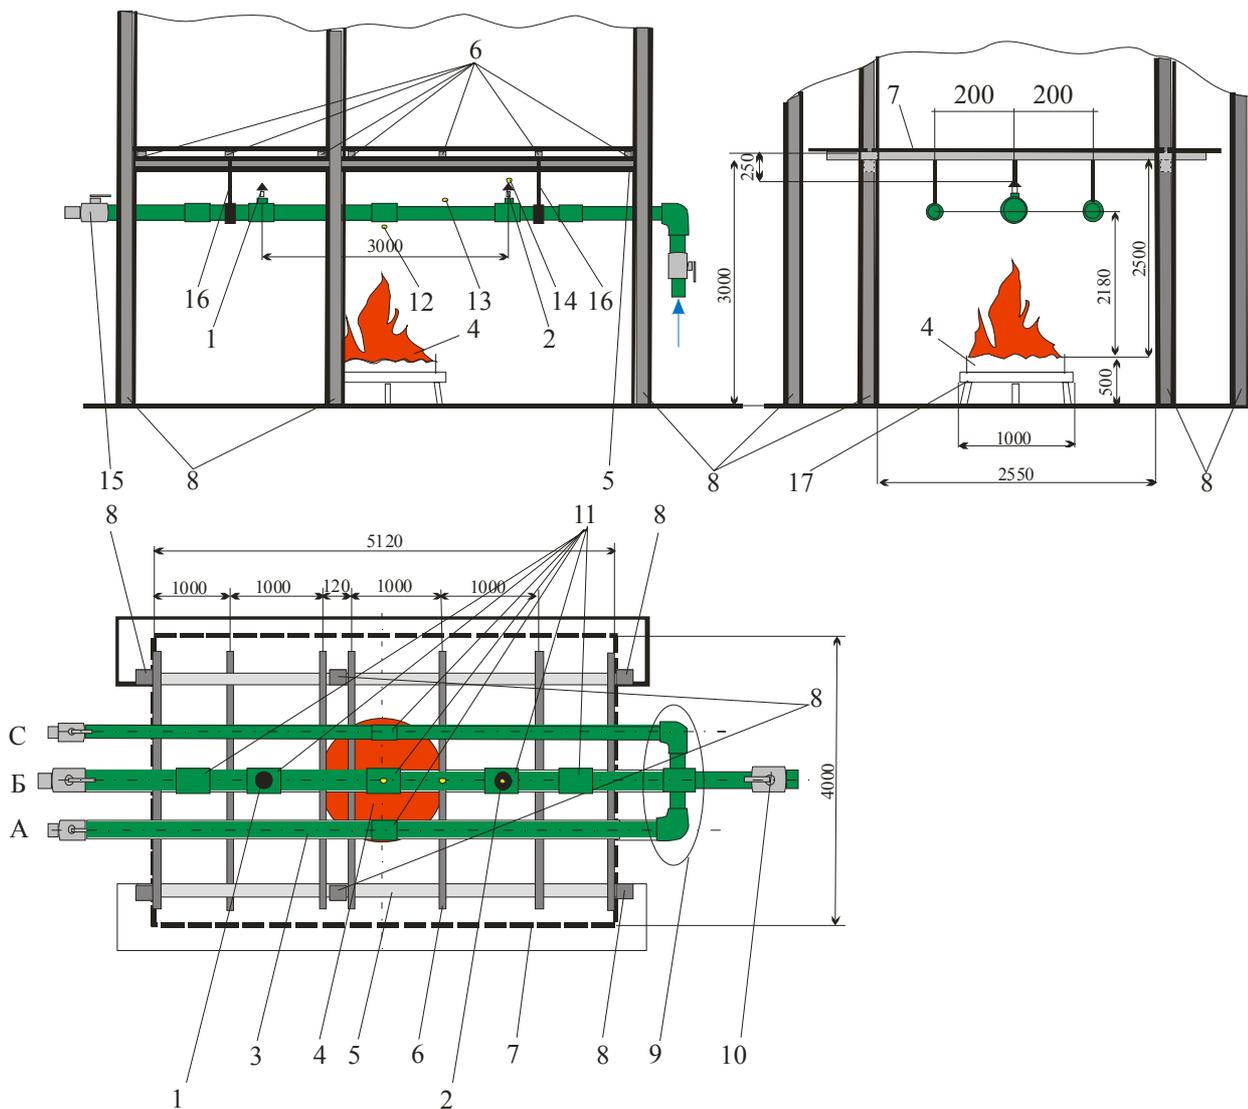Рисунок ПЕ2 – Схема испытательного стенда с использованием оросителей типа СВН



1 – ороситель Оп2; 2 – ороситель Оп1; 3 – испытываемые трубопроводы (А – DN 15, Б – DN 20, В – DN 10); 4 – МОП; 5 – горизонтальная балка; 6 – горизонтальная опора; 7 – фрагмент потолка; 8 – вертикальная балка; 9 – разветвление; 10 – входной шаровой кран; 11 – муфты; 12 – термопара ТП1; 13 – термопара ТП2; 14 – термопара ТП3; 15 – спускной шаровой кран; 16 – подвески- хомуты; 17 – подставка

Рисунок ПЕЗ – Схема испытательного стенда с использованием оросителей типа СВВ

Крыша размером  $5,12 \times 4$  м выполнена из гофрированных составных листов, уложенных на металлические горизонтальные опоры 6, которые опираются на горизонтальные балки 5.

При испытаниях одновременно тестируется три трубопровода различного номинального диаметра DN 10, DN 15, DN 20.

Испытываемые трубопроводы 3 крепятся к крыше 7 при помощи подвесок-хомутов 16, рекомендованных фирмой Aquatherm GmbH.

Каждый испытываемый трубопровод представляет собой горизонтально расположенный пластиковый трубопровод, состоящий из отрезков соединенных между собой пластиковыми муфтами 11 (общая длина трубопровода 5,5 м). На конце каждого трубопровода установлен спускной шаровой кран 15, предназначенный для выпуска воздуха при заполнении трубопровода водой.

Трубопроводы соединяются между собой пластиковым разветвлением 9. Для заполнения трубопроводов водой используется входной шаровой кран 10.

Оросители устанавливаются только на центральный трубопровод DN 20.

При испытаниях в качестве спринклерных оросителей 1 и 2 используются оросители типа СВВ-12 и СВН-12 с номинальной температурой срабатывания 68 °С, диаметром термочувствительной колбы 5 мм и коэффициентом производительности  $K=0,47$ , а также распылители «Аквастер-5» с диаметром термочувствительной колбы 3 мм, номинальной температурой срабатывания 68 °С и коэффициентом производительности  $K=0,07$ .

Расстояние от оси розетки оросителя (распылителя) до ближайшей подвески-хомута составляет 0,3 м, расстояние от розетки оросителя (распылителя) до потолка – 25 см. Расстояние между подвесками-хомутами соответствует данным, приведенным в таблице ПЕ1.

Таблица ПЕ1

Расстояние между крепежными хомутами

Наружный диаметр пластиковых труб, мм	Расстояние между подвесками-хомутами, мм
20	850
25	950
32	1100

В качестве модельного источника пожара (МОП) использовались два ти-

порамера - противни диаметром (750 ± 10) мм и диаметром (1170±10) мм. В МОП заливался соответственно вода и бензин А-80. Поджигание горючей жидкости осуществлялось факелом. Площадь горения составляла 0,44 м<sup>2</sup> и 1,07 м<sup>2</sup> соответственно.

Модельный очаг пожара располагался в центре стенда как на земле, так и на подставке 17. Расстояние от начального уровня горючего МОП до крыши составляло соответственно 3 и 2,5 м.

### **ПЕ2 Климатические условия:**

- рабочая температура – (17 ÷ 20) °С;
- относительная влажность - 65 до 80 %;
- атмосферное давление - от 740 до 745 мм рт.ст.

### **ПЕ3 Варьируемые параметры:**

- номинальный диаметр трубопровода – DN 10, 15 и 20;
- тип оросителей (распылителей) СВН-12, СВВ-12 и «Аквамастер-5»;
- высота трубопровода относительно начального уровня горючего МОП – 2,18, 2,35, 2,68 и 2,85 м;
- высота потолка относительно начального уровня горючего МОП – 2,5 и 3 м;
- модельный очаг пожара – типа 13В (диаметр 720±10 мм, высота стенки 230±5 мм, толщина стенки 2 мм, площадь очага 0,44 м<sup>2</sup>) и типа 34 В (диаметр 1170 ± 10 мм, высота стенки 230±5 мм, толщина стенки 2,5 мм, площадь очага 1,07 м<sup>2</sup>);
- объем бензина А-80 в МОП – 2,5, 15 и 30 л.

### **ПЕ4 Процедура испытаний**

Испытания проводились при монтаже оросителей СВН розеткой вниз, оросителей СВВ – розеткой вверх, распылителей "Аквамастер–5" – розеткой

вниз. Расстояние между оросителями (распылителями) во всех испытаниях составляло 3 м.

При испытании соединительная муфта испытываемых трубопроводов располагалась над модельным очагом пожара (по оси МОП).

В испытываемые трубопроводы подавалась вода; воздушные пробки удалялись через спускные шаровые краны 15. После заполнения трубопроводов водой кран 15 на трубопроводе DN 20 закрывался, а краны 15 на трубопроводах DN 10 и DN 15 открывались до расхода  $\approx 0,2$  л/с для имитации расхода воды через спринклерные оросители. Одновременно с поджиганием горючего включался измеритель времени.

Давление воды контролировалось по манометру, установленному непосредственно у входного шарового крана 10, а затем пересчитывалось по ранее установленным тарировочным коэффициентам на давление, соответствующее давлению у оросителя Op 2.

Температура контролировалась в трех точках:

- ТП 1 – на расстоянии 2 см под трубой (по центру над очагом);
- ТП 2 – на расстоянии 1 см над трубой (на расстоянии 73 см от центра в сторону Op 1);
- ТП 3 – непосредственно у розетки оросителя Op 1 (на расстоянии 150 см от центра).

Момент срабатывания спринклерных оросителей (распылителей), нарушения целостности трубы или разрушения фитингов определялся визуально или по резкому снижению давления на манометре.

Если не происходило нарушения целостности испытываемой трубы, то подачу воды осуществляли до полного прекращения горения, при этом давление воды у оросителя Op 2 поддерживалось на уровне 0,4 МПа.

Критерием положительной оценки каждого испытания являлось отсутствие потери целостности испытываемых трубопроводов и фитингов, а также неизменность ориентации оросителей в пространстве до момента полного прекращения горения.

## **ПЕ5 Результаты испытаний на пожаростойкость**

Результаты испытаний представлены в таблице ПЕ2. Фотограммы развития пожара, срабатывания спринклерных оросителей и распылителей, состояния труб и фитингов после испытаний приведены на рисунках ПЕ4 – ПЕ10.

В результате проведенных испытаний трубопроводов DN 20 при использовании распылителей типа «Аквастер-5», МОП площадью 1,07 м<sup>2</sup>, объеме горючего 15 л, высоте установки распылителей 2,75 м и времени горения 3 мин 44 с, а также использовании оросителей типа СВН-12, МОП площадью 0,44 м<sup>2</sup>, объеме горючего 2,5 л, высоте установки оросителей 2,75 м и времени горения 4 мин 20 с потери целостности ни одной из труб не происходило (испытания № 4 и № 1 соответственно).

При использовании оросителей типа СВН – 12, МОП площадью 1,07 м<sup>2</sup>, объеме горючего 15 л и высоте установки оросителей 2,75 м происходила потеря целостности труб DN 15 и DN 10, причем у трубы DN 10 целостность была нарушена через 59 с после поджигания МОП (время срабатывания оросителей Ор 1 и Ор 2 в данном испытании составило 20 и 44 с соответственно – испытание № 2).

Время, мин:с

0:01



0:30



1:06



1:30



срабатывание  
оросителя Оп 1

Время, мин:с

2:00



3:00



4:00



4:20



Результат испытания



Рисунок ПЕ4 Испытание № 1  
ороситель СВН-12, диаметр МОП – 720 мм, монтажное положение оросителей –  
розеткой вниз, расстояние от розетки оросителя до МОП – 2750 мм; объем бен-  
зина – 2,5 л

Время, мин:с	0:01	0:20	0:44	0:59
				
		срабатывание оросителя Оп 1	срабатывание оросителя Оп 2	Разрыв трубы DN 10
Время, мин:с	2:46	3:00	4:00	4:30
				
	Разрыв трубы DN 10		Разрыв трубы DN 15	
Время, мин:с	5:00	5:30	6:00	6:45
				
	Результаты испытания			
				
		DN 15	DN 10	

Рисунок ПЕ5 Испытание № 2

ороситель СВН-12; диаметр МОП – 1170 мм; монтажное положение оросителей – розеткой вниз; расстояние от розетки оросителя до МОП – 2750 мм; объем бензина – 15 л (нарушена целостность труб DN 10 и DN 15)

Время, мин:с

0:01



0:22



срабатывание  
оросителя Оп 1

0:44



срабатывание  
оросителя Оп 2

1:30



Время, мин:с

2:30



3:00



4:00



5:00



Время, мин:с

5:50



6:30



7:30



7:56



Результаты испытания



Рисунок ПЕ6 Испытание № 3

ороситель СВН-12; диаметр МОП – 1170 мм; монтажное положение оросителей – розеткой вниз; расстояние от розетки оросителя до МОП – 2250 мм; объем бензина – 15 л

Примечание – время разрыва трубы DN 10 не зафиксировано

Время, мин:с

0:01



0:14



срабатывание  
оросителя Ор 1

0:18



срабатывание  
оросителя Ор 2

1:00



Время, мин:с

2:00



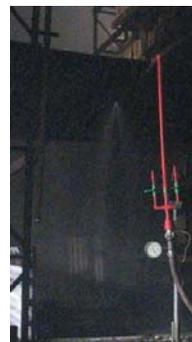
3:00



3:30



3:44



Результаты испытания



Рисунок ПЕ7 Испытание № 4  
распылитель Аквамастер-5; диаметр МОП – 1170 мм; монтажное положение  
оросителей – розеткой вниз; расстояние от розетки оросителя до МОП – 2750  
мм; объем бензина – 15 л

Время, мин:с

0:01



0:30



срабатывание  
оросителя Ор 1

0:33



срабатывание  
оросителя Ор 2

1:00



подача  
воды

Время, мин:с

1:30



2:00



2:20



Разрыв трубы  
DN 20

3:40



### Результаты испытания



Рисунок ПЕ8 Испытание № 5  
ороситель СВВ-12; диаметр МОП – 1170 мм; монтажное положение оросителей  
– розеткой вниз; расстояние от розетки оросителя до МОП – 2250 мм; объем  
бензина – 30 л (нарушена целостность трубы DN 20)

*Примечание - Подача воды производилась с задержкой 30 с после срабатывания оросителей*

Время, мин:с

0:01



0:26



срабатывание оросителя Op1

0:45



1:04



срабатывание оросителя Op 2

Время, мин:с

1:30



2:00



2:20



2:45



Разрыв трубы DN 20

Результаты испытания



Рисунок ПЕ9 Испытание № 6  
ороситель СВВ-12; диаметр МОП – 1170 мм; монтажное положение оросителей – розеткой вниз; расстояние от розетки оросителя до МОП – 2250 мм; объем бензина – 30 л (нарушена целостность трубы DN 20)

Время, мин:с

0:02



0:28



0:44



1:00



срабатывание  
оросителя Оп 1

срабатывание  
оросителя Оп 2

Время, мин:с

2:00



4:00



7:00



10:00



Время, мин:с

11:00



12:00



13:00



13:45



Результаты испытания

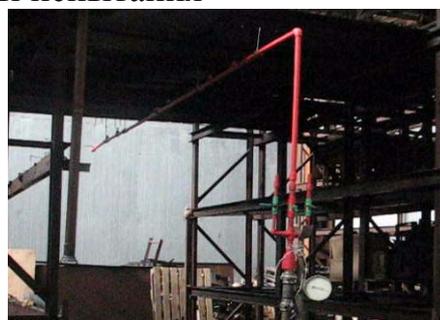


Рисунок ПЕ10 Испытание № 7

ороситель СВВ-12; диаметр МОП – 1170 мм; монтажное положение оросителей – розеткой вниз; расстояние от розетки оросителя до МОП – 2750 мм; объем бензина – 30 л

## Результаты испытаний труб Акватерм Firestop

Наименование параметра	Значение параметра						
	испытание №1 (приложение А)	испытание №2 (приложение Б)	испытание №3 (приложение В)	испытание №4* (приложение Г)	испытание № 5* (приложение Д)	испытание № 6* (приложение Е)	испытание № 7* (приложение Ж)
Объем бензина А-80 жидкости, л	2,5	15	15	15	30	30	30
Диаметр МОП, мм	750	1170	1170	1170	1170	1170	1170
Расстояние от зеркала горячего до трубопровода, мм	2850	2850	2350	2850	2180	2180	2650
Расстояние от зеркала горячего до розетки оросителя, мм	2750	2750	2250	2750	2250	2250	2750
Тип оросителя (распылителя)	СВН Dy 12 мм	СВН Dy 12 мм	СВН Dy 12 мм	"Аквастер" Dy 5 мм	СВВ Dy 12 мм	СВВ Dy 12 мм	СВВ Dy 12 мм
Сохранность ориентации оросителей (распылителей) в пространстве	ориентация неизменна	ориентация неизменна	ориентация неизменна	незначительное изменение ориентации	ориентация неизменна	ориентация неизменна	ориентация неизменна
Время срабатывания оросителя Op1, мин : с	01:06	00:20	00:22	00:14	00:30	00:26	00:28
Время срабатывания оросителя Op2, мин : с	не вскрылся	00:44	00:36	00:18	00:33	01:04	00:44
Время прорыва труб, мин : с							
- DN 10	целостность сохранена	00:59, 02:46	потеря целостности	–	–	–	–
- DN 15	целостность сохранена	04:18	целостность сохранена	–	–	–	–
- DN 20	целостность сохранена	целостность сохранена	целостность сохранена	целостность сохранена	02:20**	02:20	целостность сохранена
Время окончания горения, мин : с	04:20	06:45	07:56	03:44 (тушение МОП)	14:04	14:20	13:45

\* - испытаниям подвергалась только труба DN 20

\*\* - подача воды с задержкой 30 с после срабатывания оросителей

При использовании оросителей типа СВН нарушения целостности трубы DN 20 не происходило ни при одной высоте расположения данных оросителей (2,25 и 2,75 м), причем максимальное время горения МОП, при объеме горючей жидкости 2,5 и 15 л и очагах диаметром 750 и 1170 мм, составило 4 мин 20 с и 7 мин 56 с соответственно, максимальные значения температур находились в диапазоне (464 ÷ 498) °С (испытание № 1 ÷ № 3).

При использовании оросителей типа СВВ – 12 и МОП площадью 1,07 м<sup>2</sup> и объеме горючей жидкости 30 л происходил прорыв трубы DN 20 при высоте установки оросителей 2,25 м от зеркала горючего (высота трубопровода от зеркала горючего 2180 мм) – время нарушения целостности трубы составляло 2 мин 20 с; максимальная температура составляла 638 °С. При высоте установки этих оросителей 2,75 м от зеркала горючего (высота трубопровода от зеркала горючего 2650 мм), диаметром МОП 1170 мм и объеме горючей жидкости 30 л нарушение целостности трубы DN 20 не происходило, причем время горения составило 13 мин 45 с, а максимальная температура 588 °С (испытания № 5 ÷ № 7).

В испытаниях № 1 ÷ № 3, а также в испытаниях № 5 ÷ № 7 ориентация оросителей осталась неизменной; в испытании № 4 ориентация оросителей Op1 и Op2 изменилась незначительно (отклонение оросителей в противоположенную сторону от МОП). Отклонение распылителей в испытании № 4 вызвано недостаточно жестким креплением трубопровода подвесками-хомутами, расположенными у распылителей, а также из-за большего, по сравнению с рекомендуемым фирмой-производителем расстоянием от распылителей до ближайшей подвески-хомута (расстояние от распылителей до ближайшей подвески-хомута в испытании составило 0,3 м).

## **ПЕ6 Выводы**

Трубопроводы, при использовании их в водозаполненных спринклерных распределительных сетях автоматических установок водяного и пенного пожаротушения в условиях быстрого развития пламенного горения, харак-

терного для помещений 2 группы по НПБ 88-2001\* сохранили свою конструкцию и прочность при следующих параметрах:

- диаметр трубопровода – DN 20;
- расстояние от зеркала горючего до трубопровода – 2650 м;
- расстояние от розетки оросителя до потолка – 0,25 м;
- монтажное положение оросителя (распылителя) – розеткой вверх или вниз;
- температура срабатывания оросителя (распылителя) – 68 °С;
- диаметр термочувствительной колбы спринклерного оросителя (распылителя) – 5 мм.

**По вопросам приобретения  
обращайтесь в ФГУ ВНИИПО МЧС России  
Телефоны: (495) 521-95-67, 521-78-59,  
524-81-55, 521-94-70, 524-82-20**

## Дополнительная информация

Группа компаний Агпайп - эксклюзивный поставщик продукции качественных Европейских заводов по производству трубопроводных и крепежных систем на территории России.

Наша миссия – это обеспечение российских объектов высококачественными инженерными системами, в рамках развития Российского строительства и повышения качества применяемых материалов.

Группа компаний Агпайп работает с 2007 года - за это время мы накопили большой опыт реализации как крупных, так и небольших проектов. Каждый заказчик всегда оставался доволен нашей деятельностью и мы не получили не одной рекламации.



**www.agpipe.ru**  
**Tel: + 7 (495) 928 0008**  
**E-mail: info@agpipe.ru**

**Группа компаний Агпайп является официальным представителем**  
**заводов-изготовителей**  
систем водоснабжения, канализации, пожаротушения и крепежных изделий

### Aquatherm fusiotherm green pipe

Все трубы и фитинги сделаны из экологически чистого материала учитывающего строгие требования систем питьевого водоснабжения и отопления. Страна производитель Фузиотерм - Германия.

### Aquatherm firestop red pipe

Первая сертифицированная система пожаротушения firestop из пластиковых труб, которая может заменить по своим свойствам металлических конкурентов без потери качества. Подходит как для водяного, так и для пенного, автоматизированного пожаротушения.

### Aquatherm blue pipe climatherm

Данная трубопроводная система специально разработана для применения во всех системах, исключая питьевое водоснабжение.

### Aquatherm orange pipe orange system

На сегодняшний день эта экологически чистая система образует комплексный водяной обогрев пола для огромного ряда помещений: коттеджи, спортзалы, промышленные помещения, магазины, бассейны, стадионы, отопление газонов

### Aquatherm SHT grey pipe

Это достаточно новая система, изготовленная, в основном, из полибутеновых (PB) труб. Главная особенность этих труб – их высокая эластичность, что идеально сказывается на удобстве монтажа системы и дальнейшего обслуживания.

### Wavin quick stream

Данная система специально разработана для быстрого отвода дождевой воды с кровли. Мощнейший эффект достигается за счет гравитационно-вакуумного принципа: увеличения пропускной способности трубы под действием силы тяжести воды.

### Redi phonoline

Итальянская канализационная система - отличные показатели шумопоглощения. Может быть как напорной, так и безнапорной.

### Крепежные системы MUPRO

«Единство прогресса и качества» – это слоган компании Мурго, которая более 40 лет существует на рынке крепежных изделий. Основные решения компании направлены на крепление трубопроводных систем отопления, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования.

**Группа компаний "Агпайп"**

**WWW.AGPIPE.RU +7 (495) 928 0008 INFO@AGPIPE.RU**

## ПРОДУКЦИЯ ГРУППА КОМПАНИЙ АГПАЙП

AQUATHERM GmbH - немецкие инженерные системы для различных областей применения. Имеют полное соответствие законодательству и сертификации на территории Российской Федерации. Включают в себя линейки для питьевого водоснабжения, пожаротушения, отопления, транспортировки химии и сжатого воздуха. Гарантийные обязательства завода 10 лет и 20 миллионов Евро.



### aquatherm green pipe

Трубопроводная система aquathermm green pipe из инновационного материала Fusiolen для систем питьевого водоснабжения и отопления.

Ассортимент системы состоит из различных видов труб, диаметром от 16 мм до 450 мм в виде «штанг» или в бухтах.

### aquatherm blue pipe

Трубопроводная система aquathermm blue pipe из инновационного материала Fusiolen специально разработанная для систем холодоснабжения, обогрева поверхностей, транспортировки агрессивных сред и сжатого воздуха.

Ассортимент системы состоит из различных видов труб, диаметром от 16 мм до 630 мм в виде «штанг» или в бухтах.

### aquatherm red pipe

Трубопроводная система aquathermm red pipe из материала Fusiolen FS для пожаротушения, сертифицированная институтом ВНИИПО МЧС РФ для применения в системах АУПТ и противопожарном водопроводе.

Трубы поставляются диаметром от 20 до 160 мм в виде «штанг».

REDI PHONOLINE - Итальянские трубопроводные системы из материала НПВХ для внутренней ливневой и фекальной канализации, с высокими техническими показателями шумопоглощения, рабочего давления. Полностью сертифицированы на территории РФ, включая сертификат группы горючести Г1.



Итальянская канализационная система для внутренней ливневой и фекальной канализации из материала НПВХ. Система поставляется диаметрами от 40 до 630 мм.



Итальянские обратные клапана для канализации Redi Ottima разработаны по европейским стандартам EN13564, с высокими техническими характеристиками.

### QuickStream PE

Quickstream - Напорная сифонно-вакуумная система для удаления воды с крыш, максимально эффективна на кровлях большой площади. Широкий ассортимент элементов - от воронок до точек выхода. Принцип работы обеспечивает существенное увеличение производительности при уменьшении диаметров труб, по сравнению с традиционной канализацией.

### MUPRO

Крепежные и виброизоляционные системы немецкого производства Mupro. Основные решения компании направлены на крепление трубопроводных систем отопления, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования. Ассортимент продукции насчитывает более 100 тысяч наименований.

- Хомуты для крепления труб
- Неподвижные/подвижные опоры
- Крепление тяжелых труб
- Профиль монтажный
- Инструменты
- Нержавеющая сталь
- Система StaboFix
- Вентеляционный крепеж

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

